


typ A (prednášková miestnosť)

- rozmer 600 x 1 200 mm, kotvení polozapustitý/rastl (rozměr a počátek dle PD)
- akustický podhled, na bázi skleného vlákna, 100% jádra musí být nepochybně
- provedení bílé RAL 9010, boční hrany s bílým náterem, třída reakce na oheň A2-s1,0
- absorpce 0,25 - o.d.s. 65 [mm] / 125Hz
- 0,50 - o.d.s. 200 [mm] / 125Hz


- v podhledu kombinace zvukově pohlcivé a odrazivé kasety - dle výkresu podhledu

- mechanická odolnost 1/AS, 2/CS, označení green label, emise třídy A+ (Francouška), M1 (Fínska)






- rozměr 1 200 x 1 200 mm, kotvení přiznaný rást (rozměr a počátek dle PO)
- akustický podhled, na bázi skelného vlákn. 100% jádra musí být recyklovatelný
- provedení přírodní materiál, výřka reakce na oheň A2-s1,d0
- absorpce $\alpha_{0.5}$ 1,00 - o.d.s.200 [mm] ft. 50mm
0,95 - o.d.s. 50 [mm] ft. 50mm
0,45 - o.d.s.200 [mm] / 125Hz ft. 50mm

- mechanická odolnost 1/AS, 2/CS, označení originál label emisioni výřka A+ (Francouští), M1 (Finská)



- rozměr 1 200 x 600 mm, 600 x 600, kořtení pokozapustitelný rastr (rozměr a počátek dle PD)
- situující podhled, na dle skleného vlákna, 100% jádra musí být recyklovatelný, kořtení antikorozní IFC3 na dle T24, panely zajišťují klipy
- provedení přírodní materiál, vlída reakce na oheň A2-s1,d0
- absorpce α_a 0,90 - o.s.d.200 [mm]
- 0,40 - o.s.d.200 [mm] / 125Hz
- mechanická odolnost 1/AC3 2/C2/C25, označení: přímé lamel absorpce vlída A+ (Francouzská) M1 (Finská)

- rozměr 600 x 600 mm, kotvení přiznamý rast (rozměr a počátek dle PD)
- akustický podhled, na bázi skelného vlákná, 100% jádra musí být recyklovatelný
- provedení dle RAL 9010, boční hrany s bílým nářem, tlída reakce na oheň A2-s1,0
- mechanická odolnost 1A/3N, 2/C3N, označení green label, emisní tlída A+ (Francouška), M1 (Finská)

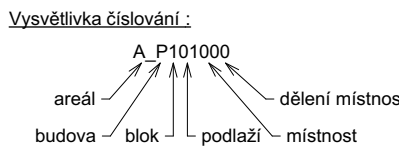

Zvláštní požadavky
Na budovu je žádáno o dotaci z OPŽP jako na pasivní stavbu a tak musí být i prováděna. Po celou dobu realizace musí být prováděny všechny práce s ohledem na tuto skutečnost a celou budovu musí být naplněna třídou M+ stavby s nejnižší klasifikací dle energetického

INVESTOR: Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:	
AKCE:			
FN OLMOUC - Přístavba objektu "P" pro ambulanci a stacionář HOK na pozemcích p.č. 706/6, 711/1, 7116, 7117, 7112, 702/1, 1444, 613/2, k.ú. Nová Ulice			
STUPEŇ:			
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			
ČÁST DOKUMENTACE:		GENERÁLNÍ PROJEKT:  Adam Rujbr Architects ŠROUB 22, 971 00 Brno - Křovice p.č. Tel.: 545 216 508, Fax: 545 216 937, GSM: 603 283 041 E-mail: ar@arujbr.cz, 19_150.20 Praha 2 Tel.: 251 511 333, GSM: 603 799 403	
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
COPOVÉDNÍ PROJEKTANT:	Ing. arch. ADAM RULBER	COPOVÉDNÍ PROJEKTANT:	Ing. arch. ADAM RULBER
PROJEKTANT:	Ing. MICHAL ŠURKA	ARCHITEKT:	Ing. arch. ADAM RULBER
KONTROLAVAL:	Ing. arch. ALEŠ CHLÁD, Ing. MICHAL ŠURKA	HP:	Ing. MICHAL ŠURKA
KONTROLOVAL:	Ing. arch. ADAM RULBER		
OBSAH VÝKRESU:		SADÁ:	
Přídory 3.NP_rastry a koncovce prvky		Č. ZÁKAZY: 06/2018 DATUM: 06/2018 MĚRITKO: 1 : 50	Č. VÝKRESU: D.1.1.12