


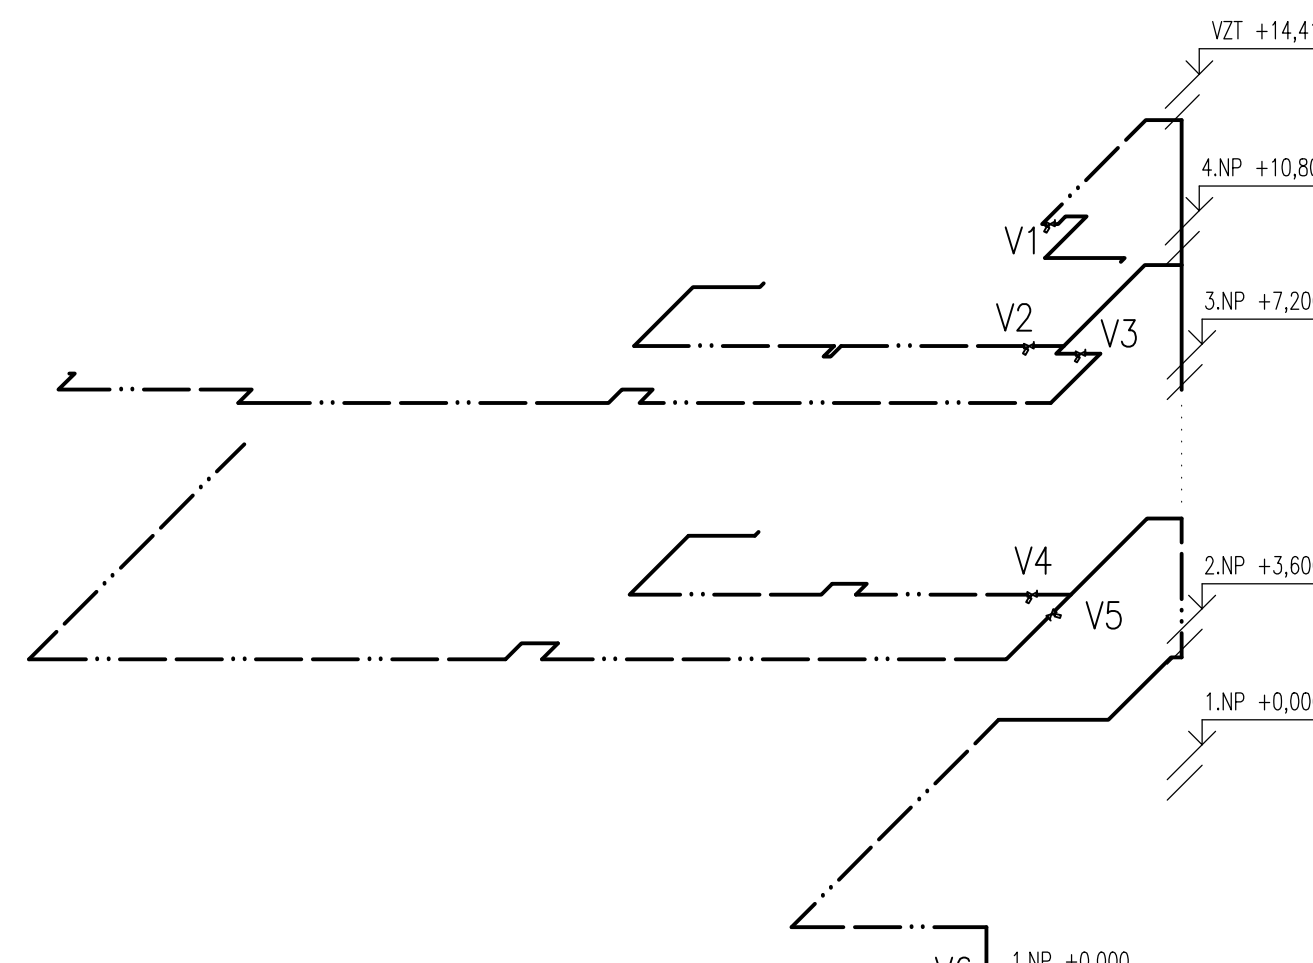


TABUŁKA HYDRAULICZEGO WYWIĄZI ORUKHU CIRKULACE TV							
stojek	czm. słup.	Qc	wywózczv				
(pomp. wstę.)		l/s	typ	DN	Asp. (Pa)	kv	m³/s
PN 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000	V1	178,31	[SA]	1	10	4089	1,19
	V2	120,00	[SA]	1	10	7402	0,33
	V3	178,31	[SA]	1	10	3698	0,93
	V4	120,00	[SA]	1	10	8273	0,30
	V5	215,03	[SA]	1	10	3055	1,22
	V6	178,31	[SA]	1	20	3000	0,81
[SA] 1...	wywózczv wstę. po wstę. wodowstę. system porówn. (spraw. elektroenerget. iak lakow. l/wst. PN 20						
Qc.....	cirkulacj. p/tek						
Asp.....	prętk. l/wst. (Boczn. regulacj. prętk.						
celowy cirkulacj. p/tek (Boczn. m=820 l/wst							
podstępn. min. l/wst. na zst. dcm. 16,92 kPa							

Piranti1: lepidi tipo IV				Piranti1: studenti tipo IV			
differenza	h. sup. iz.	lepidi	colore	differenza	h. sup. iz.	lepidi	colore
25d2,25	20mm	typ. 1		18d2,0	9mm	typ. 1	
25d2,5	20mm	typ. 1		18d2,5	9mm	typ. 1	
33d3,0	25mm	typ. 1		25d2,5	9mm	typ. 1	
40d4,0	30mm	typ. 1		25d3,0	9mm	typ. 1	
50d4,5	30mm	typ. 1		33d3,0	12mm	typ. 1	
63d4,6	40mm	typ. 2		50d4,5	13mm	typ. 1	
				63d4,6	15mm	typ. 1	
Piranti1: lepidi tipo cinkabae (C)				Piranti1: pebboli tipo IV			
differenza	h. sup. iz.	lepidi	colore	differenza	h. sup. iz.	lepidi	colore
25d2,25	30mm	typ. 1		INDS			
25d2,5	30mm	typ. 1		DNS2	13mm	typ. 1	

WCz	- zvláštné WC
WCz	- zvláštné WC pro tělesně postižené
P	- písaň
U	- umývadlo
S	- sprcha
Ui	- umývadlo pro tělesně postižené
D	- kuchynský dŕez
Vŕz	- vŕleka zvláštná
PH	- požární hydrant
My	- myčka nádobí
U+Vŕ	- umývadlo s vŕlekovú

- — — — — - rozvod studené vody
- — — — — - rozvod cirkulačního okruhu teplé vody
- — — — — - rozvod teplé vody
- — — — — - rozvod vody pro zavlažování
- — — — — - rozvod požární vody

[illegible][illegible]