

NEJMENŠÍ DOVOLENÉ VODOROVNÉ VZDÁLENOSTI MEZI SOUBĚŽNÝMI PODZEMNÍMI VEDENÍMI [cm]

	KABEL NN	KABEL VN DO 10kV	KABEL VN DO 35kV	KABEL SDĚLOVACÍ	PLYNOVOD nt	PLYNOVOD stl	VODOVOD	TEPLOVOD	STOKY	
SDĚL. KABEL	30 1) 10 2)	80 1) 30 2)	80 1) 30 2)	5	40	40	40	80	50	

- 1) NECHRANĚNÉ
2) V KANÁLE NEBO V BETONOVÝCH CHRAŇIČKÁCH

NEJMENŠÍ DOVOLENÉ SVISLÉ VZDÁLENOSTI PŘI KŘÍŽENÍ PODZEMNÍCH SÍTÍ [m] ¹⁾

	KABEL NN	KABEL VN DO 10kV	KABEL VN DO 35kV	KABEL SDĚLOVACÍ	PLYNOVOD nt	PLYNOVOD stl	VODOVOD	TEPLOVOD	STOKY	
SDĚL. KABEL	30 1) 10 2)	80 1) 30 2)	80 1) 30 2)	5	0,1	0,1	0,2	50 3) 15 4)	0,2	

- 1) NECHRANĚNÉ
2) V KANÁLE NEBO V BETONOVÝCH CHRAŇIČKÁCH
3) NECHRANĚNÉ
4) V TECHNICKÉM KANÁLU NEBO BETONOVÝCH CHRAŇIČKÁCH PODLE USTANOVENÍ ČSN 33 3300.

UPOZORNĚNÍ:


Před zahájením zemních prací je investor povinen zajistit vyřízení stávajících podzemních vedení u jejich správců. (Výhl.č.10/74 Sb.;ČSN 733050,čl.48,54,55)

Při provádění dodržet ČSN 733050,ČSN 736005 a souvisejících a příslušných normy a předpisy o bezpečnosti a ochraně pracujících ve stavebnictví
Vyhloška č.324 Sb.z k. ze dne 10.8.1990


ULOŽENÍ SDĚLOVACÍCH KABELŮ
DLE ČSN 73 6005




VOZOVKA

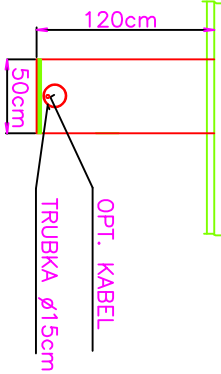


KŘÍŽOVATKA SDĚLOVACÍHO KABELU S KABELEM NN,VO
ČSN 73 6005

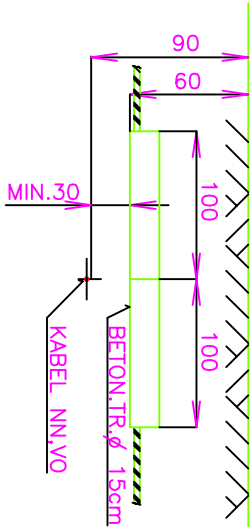


KŘÍŽOVATKA SDĚLOVACÍHO KABELU S VODOVODEM
ČSN 73 6005

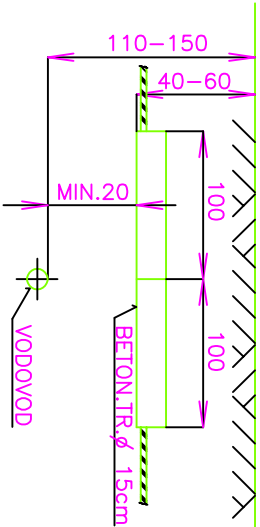


KŘÍŽOVATKA SDĚLOVACÍHO KABELU S KABLEM VN
ČSN 73 6005

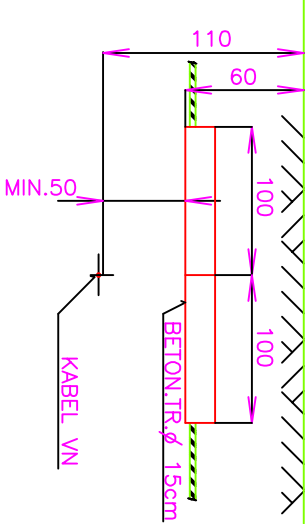


KŘÍŽOVATKA SDĚLOVACÍHO KABELU S TF KABLEM
ČSN 73 6005

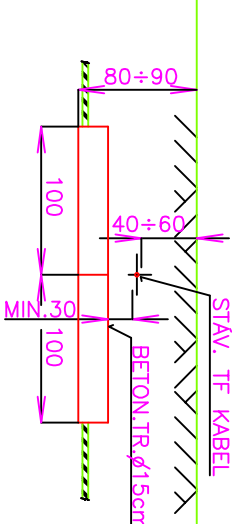

KŘÍŽOVATKA SDĚLOVACÍHO KABELU S PLYNOVODEM
ČSN 73 6005

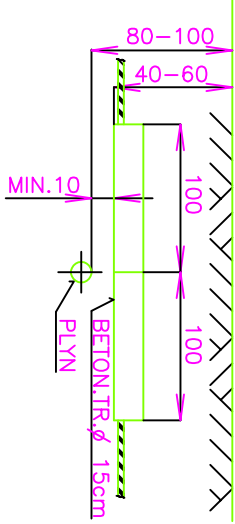

KŘÍŽOVATKA SDĚLOVACÍHO KABELU S KANALIZACÍ
ČSN 73 6005

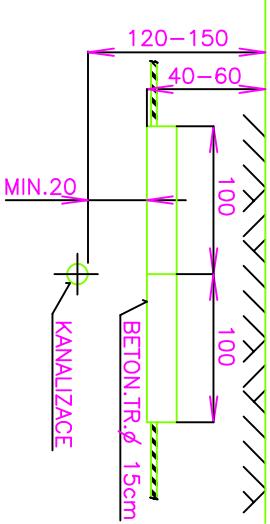

INVESTOR: Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:	
AKCE: FN OLOMOUC - Přístavba objektu "P" pro ambulance a stacionář HOK na pozemcích p.č. 706/8, 171/2, 707/5, 711/1, 711/6, 711/7, 711/2, 711/3, 702/1, 1444, 759, 613/2, k.ú. Nová Ulice			
STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY			
ČÁST DOKUMENTACE: D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ		GENERALNÍ PROJEKTANT:  Adam Rujbr Architects Srbská 22, 612 00 Brno - Královské Pole Tel.: 545 216 938, Fax: 545 216 937, GSM: 603 283 041 Holejší nábřeží 19, 150 00 Praha 5 Tel.: 251 511 333, GSM: 603 799 403	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. arch. ADAM RUJBR	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. arch. ADAM RUJBR
PROJEKTANT:	MICHAL SVOBODA	ARCHITEKT:	Ing. arch. ADAM RUJBR
VYPRACOVAL:	MICHAL SVOBODA	HIP:	Ing. MICHAL SURKA
KONTROLOVAL:	MICHAL SVOBODA		
OBSAH VÝKRESU:	Č. ZAKÁZKY:	Č. VÝKRESU:	SADA:
uložení kabelů	DATUM: 06/2018	MĚŘÍTKO: -	D.2.5-04