

Madla v bezbariérových wc a jiných provozech


- nerez trubka průměr 32 mm
- materiál hladká nerezová ocel
- madla musí splňovat svými parametry, počty a umístěním vyhlášku č. 398/2009 Sb.
- šrouby a kotvení musí být skryté nebo opatřeno krytkou ze stejného materiálu jako madlo
- nosnost madla vždy min. 120 kg

Zrcadlo

- musí splňovat svými parametry, počty a umístěním vyhlášku č. 398/2009 Sb.
- bude nalepeno přímo na zeď v odpovídajícím rozměru


n.11

pevné vodorovné




n.12

sklopné vodorovné





n.13a/b

pevné
svislé/vodorovné



n.14

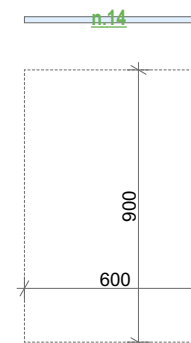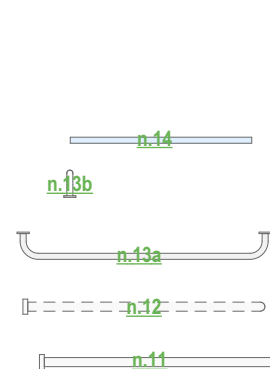

n.11-14

FN Olomouc - Přístavba objektu "P" pro ambulance a stacionář HOK
D.1.4.L Interiér

Dokumentace pro provedení interiéru

D.1.4.L.29

06/2018
měřítko 1:25