
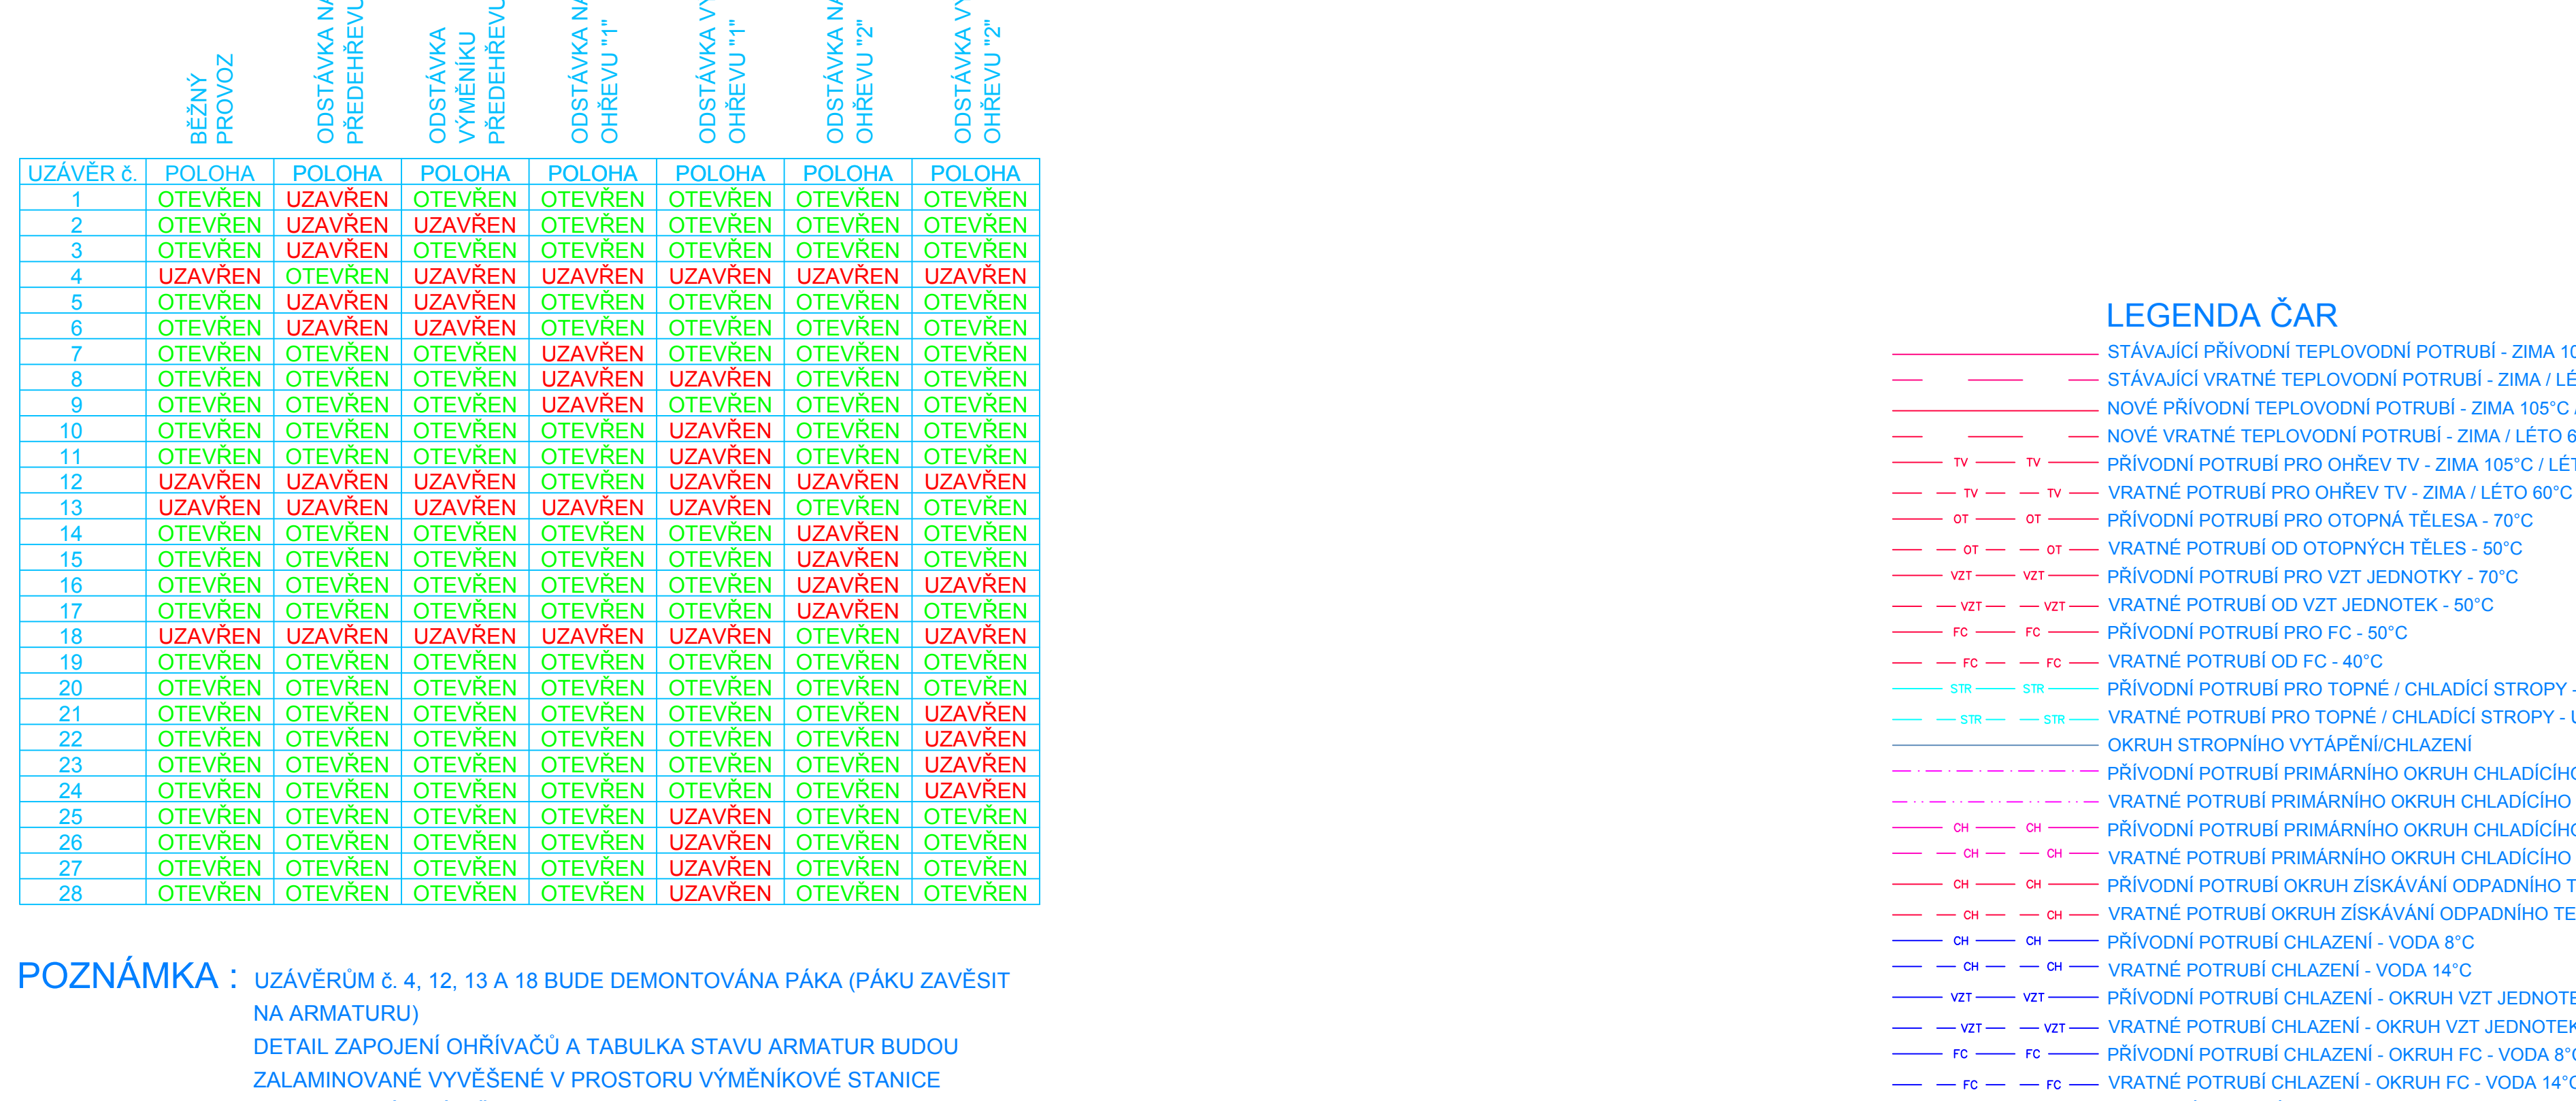
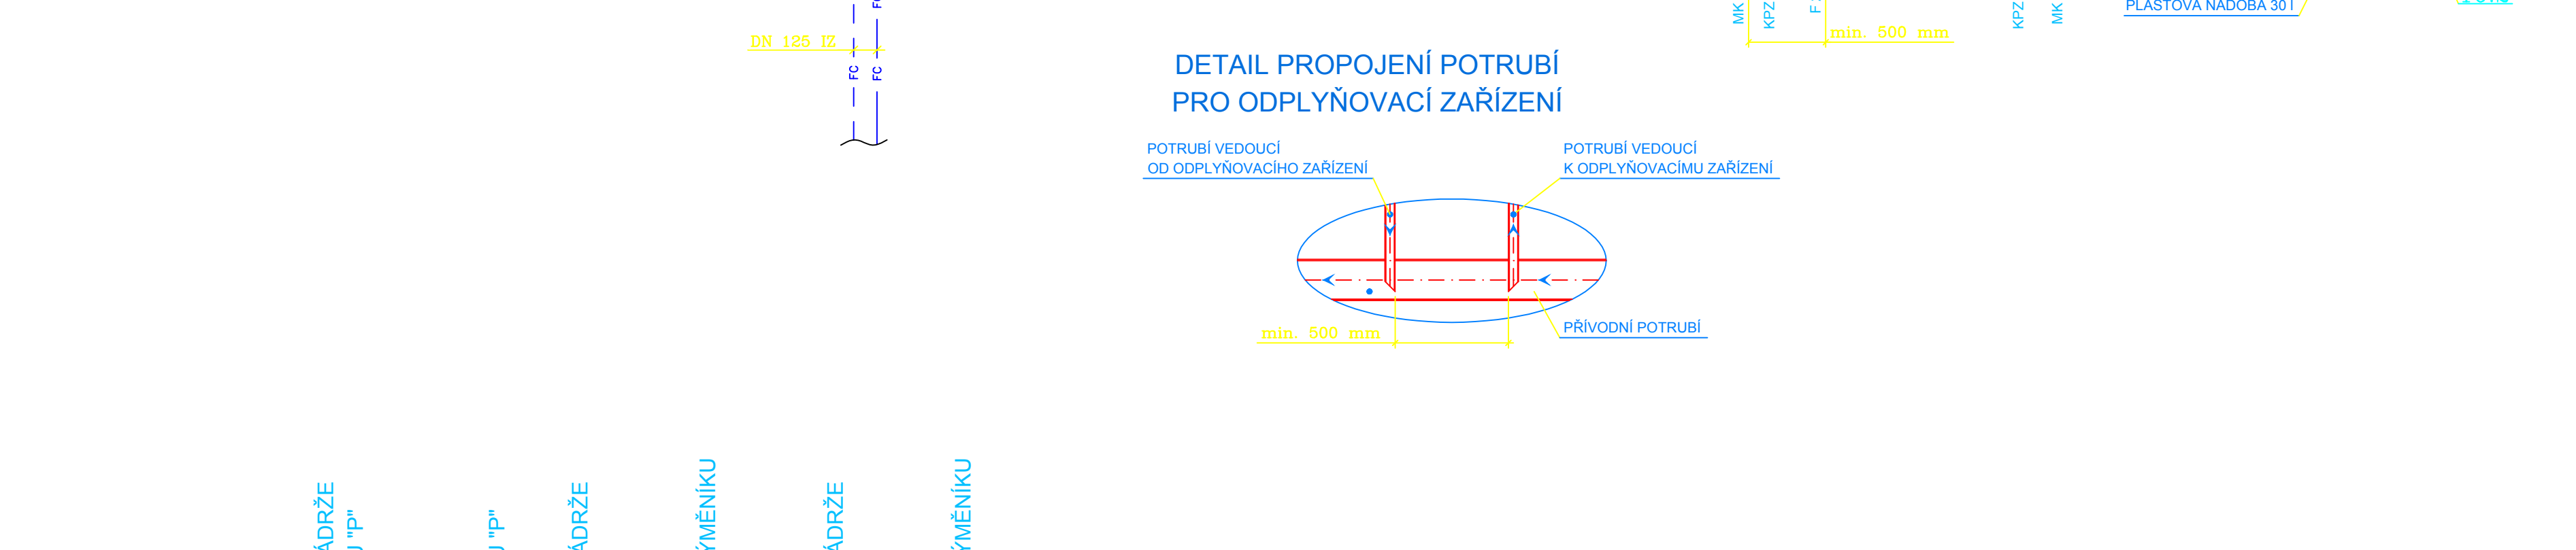


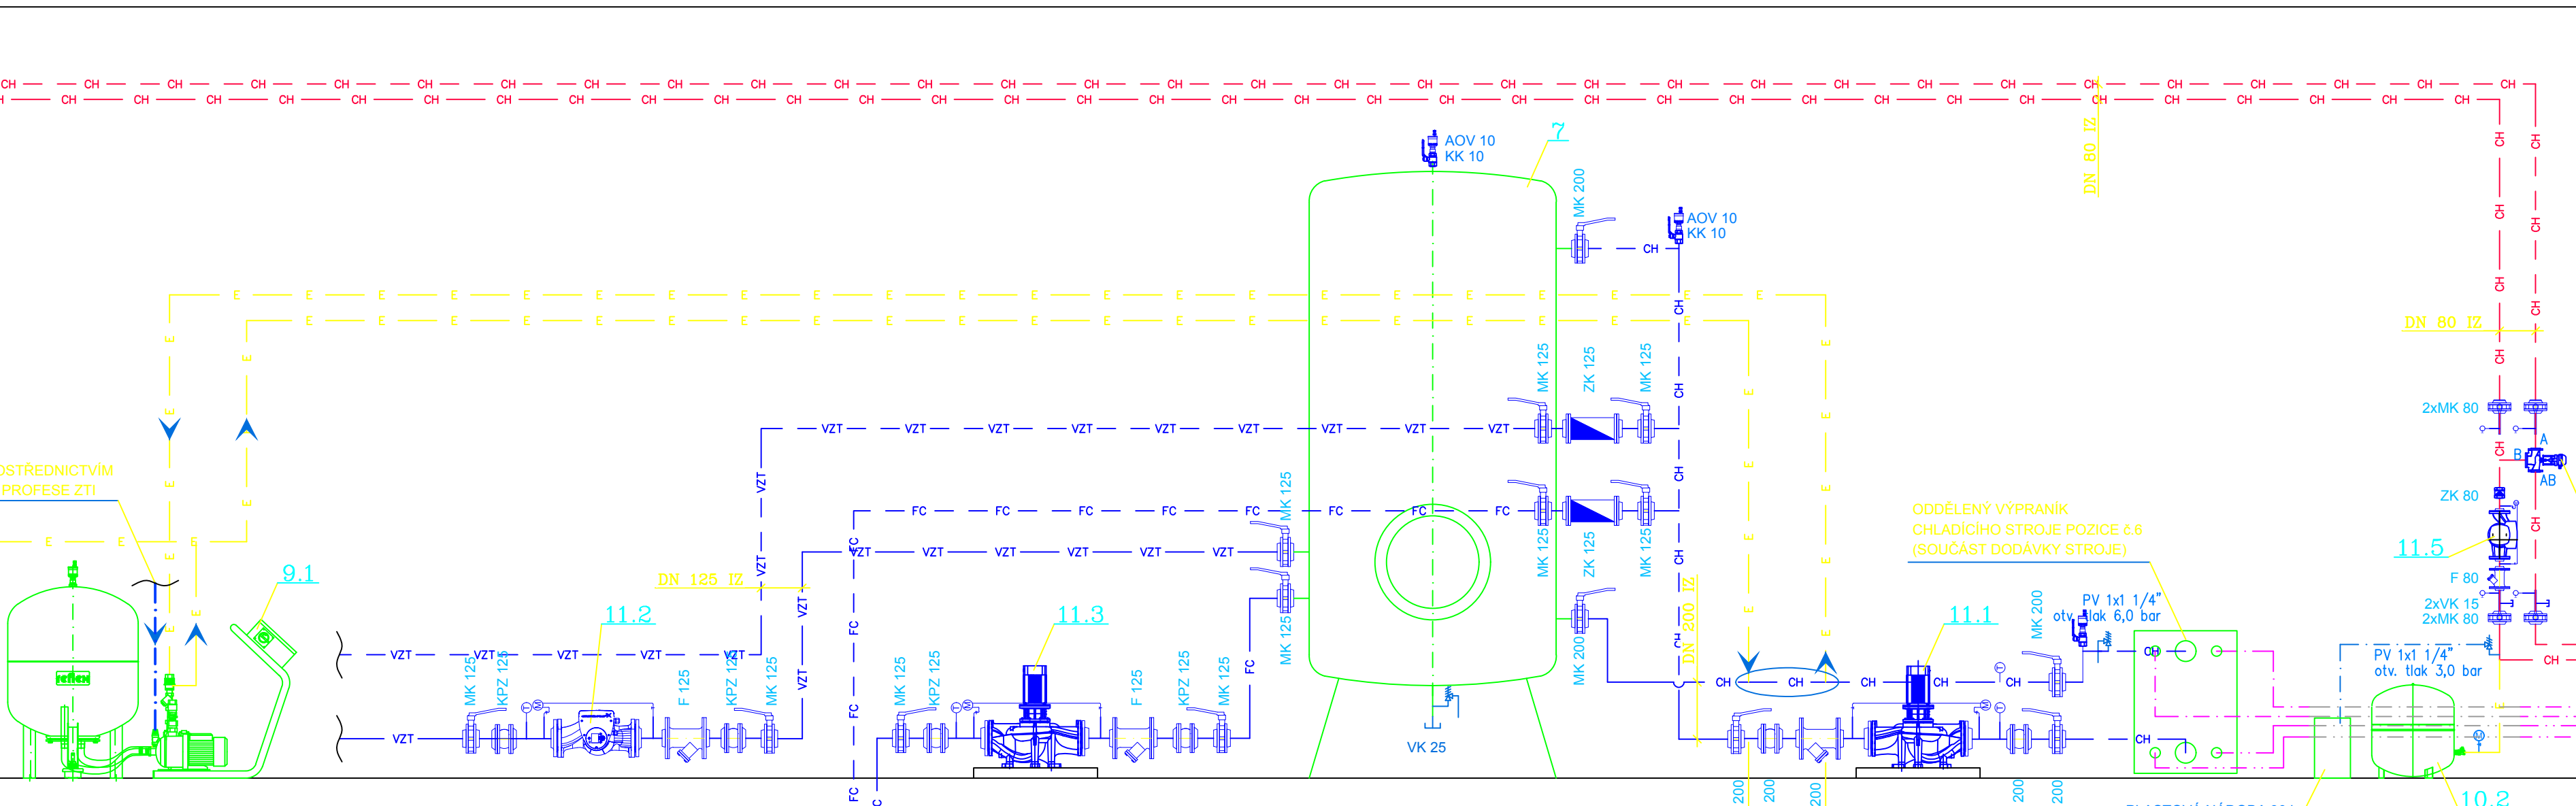

LEGENDA ČAR

	STAVAJÚCI PRÍPODNI TEPELOVODNÍ PÔTUBRI - ZIMA 105°C / LETO 80°C
	STAVAJÚCI VRÁTNE TEPELOVODNÍ PÔTUBRI - ZIMA 150°C / LETO 60°C
	NOVÉ PRÍPODNI TEPELOVODNÍ PÔTUBRI - ZIMA 185°C / LETO 80°C
	NOVÉ VRÁTNE TEPELOVODNÍ PÔTUBRI - ZIMA 185°C / LETO 80°C
	PRÍPODNI PÔTUBRI PRO OHREV TV - ZIMA 155°C / LETO 85°C
	VRÁTNE PÔTUBRI PRO OHREV TV - ZIMA 150°C / LETO 60°C
	— OT — OT — VRÁTNE PÔTUBRI PRO OTOPNÁ TĚLESA - 70°C
	— OT — OT — VRÁTNE PÔTUBRI OD OTOPNÝCH TĚLES - 50°C
	— VZ — VZ — PRÍPODNI PÔTUBRI PRO VZT. JEDNOTEK - 70°C
	— VZ — VZ — VRÁTNE PÔTUBRI OD VZT. JEDNOTEK - 50°C
	— FC — FC — VRÁTNE PÔTUBRI PRO FC - 50°C
	— FC — FC — VRÁTNE PÔTUBRI OD FC - 40°C
	— STR — STR — VRÁTNE PÔTUBRI PRO TOPNÉ / CHLADÍCÍ STŘEŠY - U/35°C / CH/16°C
	— STR — STR — VRÁTNE PÔTUBRI PRO VZT. / CHLADÍCÍ STŘEŠY - U/32°C / CH/19°C
	OKRUH STŘEŠNÍHO VYTÁPĚNÍ/CHLADĚNÍ
	PRÍPODNI PÔTUBRI PRIMÁRNHO OKRUH CHLADÍCÍHO ZÁŘÍZENÍ - CHLADIVO R410A
	VRÁTNE PÔTUBRI PRIMÁRNHO OKRUH CHLADÍCÍHO ZÁŘÍZENÍ - CHLADIVO R410A
	VRÁTNE PÔTUBRI PRIMÁRNHO OKRUH CHLADÍCÍHO ZÁŘÍZENÍ - MEG 30%
	VRÁTNE PÔTUBRI PRIMÁRNHO OKRUH CHLADÍCÍHO ZÁŘÍZENÍ - MEG 30%
	VRÁTNE PÔTUBRI OKRUH ZÍSKÁVÁNÍ OPADOVNOU TEPLA - MEG 30% - MAX. 63°C
	VRÁTNE PÔTUBRI OKRUH ZÍSKÁVÁNÍ OPADOVNOU TEPLA - MEG 30% - MIN. 45°C
	PRÍPODNI PÔTUBRI CHLADĚNÍ - VODA 8°C
	VRÁTNE PÔTUBRI CHLADĚNÍ - VODA 14°C
	VRÁTNE PÔTUBRI CHLADĚNÍ - OKRUH VZT. JEDNOTEK - VODA 8°C
	VRÁTNE PÔTUBRI CHLADĚNÍ - OKRUH VZT. JEDNOTEK - VODA 14°C
	VRÁTNE PÔTUBRI CHLADĚNÍ - OKRUH FC - VODA 8°C
	VRÁTNE PÔTUBRI CHLADĚNÍ - OKRUH FC - VODA 14°C
	EXPANZNI PÔTUBRI
	ROZVOD SV
	ROZVOD PŘEDŘEŠATE SV
	ROZVOD TV
	ROZVOD OKRUHLATE TV
	PROSTOR SE ZVÝŠENÝM NÁROKEM TRÝSKY REAKCE NA OHĚN - B1-s1-d0 (PŘEDVŠIM IZOLACE ZE SYNTETICKÉHO KAUKČUKU)

VRÁTNE POTRUBÍ PRÁMIŘNÁHO OKRUHU CHLADIDHO ZÁŘIŽENÍ - MEG 30%	10-68000-006	OTKÁPĚ TĚLESKOP OCELOVÉ DESKY S PROSLUŠOVÁNÍ ČERNÍ DESKY, BEZ BOČNÍCH KŘÍDEL A HORNÍ MŘÍŽKY
VRÁTNE POTRUBÍ OKRUHU ZÍSKÁVÁNÍ ODPADNÉHO TEPLA - MEG 30% - MAX. 63°C		URČENÉ DO PROSTOR S VÝSOKÝMI NÁROKY NA HYGIENU, PŘÍPOJENÍ PRAVE DOLNÍ - TŽV. VENTIL KOMP. S INTEGROVANOU TERMOSTATICKOU VLOŽKOU (PLYNULE REGULOVATELNOST) K=0,75 m³/mhod. PŘEDNÁSTAVBA 1-8
VRÁTNE POTRUBÍ OKRUHU ZÍSKÁVÁNÍ ODPADNÉHO TEPLA - MEG 30% - MIN. 45°C		TERMOSTATICKÁ HLAVICE PRO TĚLESA VK. PŘÍPOJENÍ M 30x1,5, ROZSAH 6-28°C, VČETNĚ POUŠTKY PROTI ODČIZENÍ
VRÁTNE POTRUBÍ CHLÁZENÍ - VODA 8°C	TRV	SROUBENÍ PRO PŘÍPOJENÍ TĚLES VK. S UZAVÍRAČÍ FUNKCÍ A VÝKONOVÝM RŮZNEM PŘÍPOJENÍ 51/2x3/4", K=1,2 m³/mhod
VRÁTNE POTRUBÍ CHLÁZENÍ - VODA 14°C	FS	ROZETĚ 60 mm, VČETNĚ SROUBOVÉHO SROUBU PRO PŘÍPOJENÍ NA POTRUBÍ
VRÁTNE POTRUBÍ CHLÁZENÍ - OKRUH VZT. JEDNOTOK - VODA 8°C	TRV	TRUBKOVÉ OTKÁPĚ SVLOŽENÉ S PODPÍR. PŘÍPOJENÍM
VRÁTNE POTRUBÍ CHLÁZENÍ - OKRUH VZT. JEDNOTOK - VODA 14°C	TRV DN	TERMOSTATICKÝ VENTIL DN 15, K=1,1 m³/mhod, ROZSAH PŘEDNÁSTAVBY 1-9, ZÁVIT PRO HLAVICI M 28x1,5
VRÁTNE POTRUBÍ CHLÁZENÍ - OKRUH FV - VODA 8°C		VČETNĚ HLAVICE TERMOSTATICKO OVLÁDANÉ, PŘÍPOJENÍ M 28x1,5, ROZSAH 6-28°C, VČETNĚ POUŠTKY PROTI ODČIZENÍ
VRÁTNE POTRUBÍ CHLÁZENÍ - OKRUH FV - VODA 14°C	Š DN	REGULOVATELNÉ SROUBENÍ S UZAVÍRAČÍ FUNKCÍ A VÝKONOVÝM RŮZNEM PŘÍPOJENÍ 51/2", K=1,5 m³/mhod, ROZSAH PŘEDNÁSTAVBY 0,25-10
EXPAZNÍ POTRUBÍ		
ROZVOZ SV		
ROZVOZ PŘEDCHÁZE SV		
	E - 300 W	ELEKTRICKÁ TOPNÁ VLOŽKA - SOUČÁSTI DOODÁVKY OT, VÝKON 300 W, 230 VAC, PŘÍPOJENÍ ELEKTRO PŘES EL. KRABICI

dímenze	tloušťka	dímenze
DN	[mm]	Ø
10	19	15
15	19	18
20	19	22
25	19	28x
32	19	35x
40	19	42x
50	19	54x
65	19	64x
80	19	76x
100	19	89x
125	19	108x

FC1	DVOURUKOVÝ KAZETOVÝ FAN-COIL S INVERTOREM, ITELNÝ YPOK 561-995 W PRÍ 50°C/40°C, HLADINA AKUSTICKEHO VÝKONU 32,8-46,0 dBA(A), PRÍKON 8-18 W, ROZMÉR 587x587x298 mm
FC2	ČTYŘRUKOVÝ KAZETOVÝ FAN-COIL S INVERTOREM, ITELNÝ YPOK 446-1313 W PRÍ 81°C/4°C, CELKOVÝ CHLADICÍ VÝKON 554-1575 W, TYPYKOVÝ KAZET 925-1435 W PRÍ 50°C/40°C, HLADINA AKUSTICKEHO VÝKONU 32,8-46,0 dBA(A), PRÍKON 8-18 W, ROZMÉR 587x587x298 mm
FC3	ČTYŘRUKOVÝ KAZETOVÝ FAN-COIL S INVERTOREM, ITELNÝ YPOK 905-2511 W PRÍ 81°C/4°C, CELKOVÝ CHLADICÍ VÝKON 1159-3018 W, TYPYKOVÝ KAZET 948-1759 W PRÍ 50°C/40°C, HLADINA AKUSTICKEHO VÝKONU 31,6-53,1 dBA(A), PRÍKON 10-55 W, ROZMÉR 587x587x298 mm
FC4	ČTYŘRUKOVÝ KAZETOVÝ FAN-COIL S INVERTOREM, ITELNÝ YPOK 1427-3848 W PRÍ 81°C/4°C, CELKOVÝ CHLADICÍ VÝKON 2472-7292 W, TYPYKOVÝ KAZET 1729-5129 W PRÍ 50°C/40°C, HLADINA AKUSTICKEHO VÝKONU 48,2-60,1 dBA(A), PRÍKON 10-133 W, ROZMÉR 620x620x307 mm

LEGENDA VZT ZAŘÍZENÍ

VZ71	VZT_JEDNOTKA PRO 1NP LÚŽKOVÁ ČÁST - TOPNÝ VÝKON 48,5 kW PRÍ 70/50°C, CHLAĐIČÍ VÝKON 42,5 kW PRÍ 8/14°C
VZ72	VZT_JEDNOTKA PRO 3NP LÚŽKOVÁ ČÁST - TOPNÝ VÝKON 48,5 kW PRÍ 70/50°C, CHLAĐIČÍ VÝKON 42,5 kW PRÍ 8/14°C
VZ73	VZT_JEDNOTKA PRO 2NP INTERNA - TOPNÝ VÝKON 57,0 kW PRÍ 70/50°C, CHLAĐIČÍ VÝKON 46,8 kW PRÍ 8/14°C
VZ74	VZT_JEDNOTKA PRO 1NP INTERNA - TOPNÝ VÝKON 57,0 kW PRÍ 70/50°C, CHLAĐIČÍ VÝKON 46,8 kW PRÍ 8/14°C
VZ75	VZT_JEDNOTKA PRO JIP - TOPNÝ VÝKON 21,0+10,0 kW PRÍ 70/50°C
VZ76	VZT_JEDNOTKA PRO ŽÁRKOVÝ SÁL - TOPNÝ VÝKON 20,0+9,0 kW PRÍ 70/50°C
VZ77	VZT_JEDNOTKA PRO VÝKONČE MÍSTNOSTI - TOPNÝ VÝKON 28,0 kW PRÍ 70/50°C, CHLAĐIČÍ VÝKON 28,0 kW PRÍ 8/14°C
VZ78	VZT_JEDNOTKA PRO SATNÝ - TOPNÝ VÝKON 29,0 kW PRÍ 70/50°C, CHLAĐIČÍ VÝKON 21,1 kW PRÍ 8/14°C
VZ79.01	VZT_ZAŘÍZENÍ - ZDROJ CHLADU - PRO CELOROKNÍ CHLÁZENÍ
VZ79.02	VZT_ZAŘÍZENÍ - SÚCHY CHLADÍČ

POZNAMKA : V MÍSTNOSTECH S CHLADÍCÍMI/TOPNÝMI STROPY
BUDE NOSNÝ ROŠT PRO SDK KONSTRUKCI PŘÍZPUSOBEN
POTRÉBAM CHLADÍCÍCH STROPŮ (ROZTEČ 333 mm). ROZMÍSTĚNÍ
VEŠKERÝCH KONCOVÝCH PRVKŮ PROSTUPUJÍCÍCH CHLADÍCÍMI /
TOPNÝMI SDK PODLEHDY BUDOU DOPŘESNĚNÝ V RPD.

REVIZE ZE DNE 2.5.2018 - ZMĚNA OHŘEVU TV

0,5000 × 244,00 (m.m.)		AUTORIZACE	
MÁSTRO		AUTORIZOVANÉ ZASTUPITEL	
Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 1856, 779 00 Olomouc			
ADRESA:			
FNM OLOMOUČ			
NA POZEMKU P.Č. 1552, k.č. Nová Ulice			
OBJEKT:			
FNM OLOMOUČ			
DOKUMENTACE PRO ZHOTOVITELNÉ STAVBY			
ČÍSLO DOKUMENTACE:		GENERAL PROJEKTANT:	
S 01.01 - NOVOSTAVBA I L K A GRIATRIE		Ing. Adam Rujbr Architects	
S 02.02 - SPOJOVACÍ VÝSTAV		Stavba 22. 02.02 (stav) - Novostavba	
D 1.1.A ZÁŘIŽENÍ PRO VYTÁPĚNÍ		Tel.: 0042 2 678 8766, Fax: 0042 2 678 8767, GSM: 0042 289 341	
D 1.1.B ZÁŘIŽENÍ PRO OCHLAZOVÁNÍ		Hlavní adresy: 138, 139, 140, Pávek 3	
		Tel.: 0042 2 7333, GSM: 0042 270 442	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	
MARKA ČÍSLO		Ing. arch. ADAM RUJBR	
PROJEKTANT:		ARCHITEKT:	
ALLES PAVEL		Ing. arch. ADAM RUJBR	
VÝKONOVATEL:		HDP	
Ing. arch. MICHAL ŽERKA			
KONTROLNÍ ZÁKLAD:		MARKA ČÍSLO	
ODPRAVY PRŮJEKTU		C. ZNAČENÍ:	
		D. DATUM:	
		MĚŘÍTKO:	
		C. VÝRUBA:	
		04/2018	
		NEN	
		D 1.1.A+1.1.B+1.1.C	
Schéma zapojení			