


ROZVODNÁ SOUSTAVA : TN-C-S, 400/230V, 50Hz, OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM
PROUDEM DLE ČSN 33-2000-4-41 ed.2 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

Generální projektant	Ing. Vladimír Niče- autorizovaný inženýr PROJEKTY POZEMNÍCH STAVEB 787 01 Šumperk, Fialova 3, 583 217 195	Stavebník	Fakultní nemocnice Olomouc I. P. Pavlova 185/6 PSČ 779 00
Projektant části	Ing.Pavel Matura Projekce elektro IČO: 06169848 , projekce.matura@seznam.cz	Hlavní projektant Zodp. projektant Vypracoval	Ing.Pavel Matura Ing.Pavel Matura Ing.Pavel Matura
Místo stavby	OLOMOUC	Stupeň Zakázka číslo Datum	Dokumentace provedení stavby MO0118 01/2018
Název stavby	Automatický vjezdový systém - Fakultní nemocnice Olomouc , I. P. Pavlova 185/6, PSČ 779 00		
Část	D.1.4 - Technická zařízení budov - Zařízení slaboproudé elektrotechniky		
Název výkresu		Měřítko:	Číslo výkresu
Popis a řezy kabelových tras			09

A-A

Vozovka

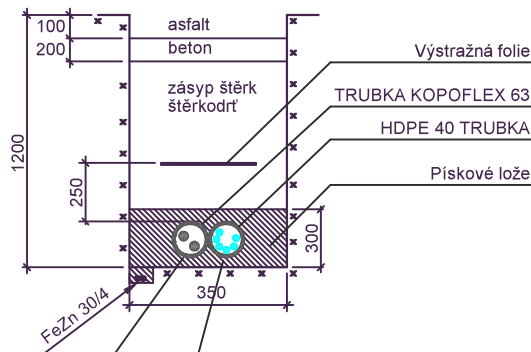


WL1-CYKY-J 3x2,5 - napájení Terminál A1
WL2-CYKY-J 3x2,5 - napájení Terminál A2

WD1.A1 - UTP 4x2x0,5 cat 6 - terminál A1 data
WD2.A1 - UTP 4x2x0,5 cat 6 - terminál A1 data
WD3.A1 - UTP 4x2x0,5 cat 6 - terminál A1 data

WD1.A2 - UTP 4x2x0,5 cat 6 - terminál A2 data
WD2.A2 - UTP 4x2x0,5 cat 6 - terminál A2 data
WD3.A2 - UTP 4x2x0,5 cat 6 - terminál A2 data

B-B

Vozovka

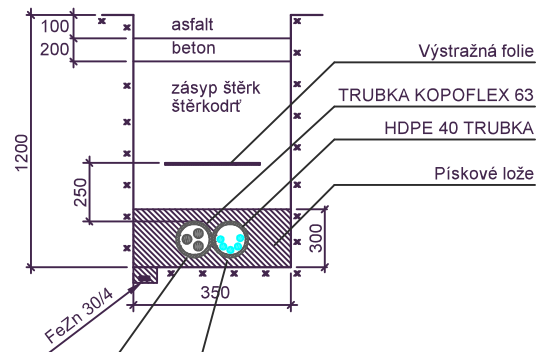


K301 - CYKY-J 5x1,5 - propoj Závora Z1-A1
K101 - CYKY-J 3x1,5 - propoj Závora Z1-A1
WL2-CYKY-J 3x2,5 - napájení Terminál A2

K401 - UTP 4x2x0,5 cat 6 - Propoj Závora Z1-A1
K201 - UTP 4x2x0,5 cat 6 - Propoj Závora Z1-A1

WD1.A2 - UTP 4x2x0,5 cat 6 - terminál A2 data
WD2.A2 - UTP 4x2x0,5 cat 6 - terminál A2 data
WD3.A2 - UTP 4x2x0,5 cat 6 - terminál A2 data

C-C

Volný terén, chodník

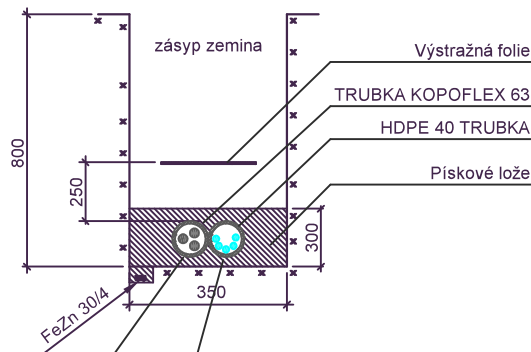


K301 - CYKY-J 5x1,5 - propoj Závora Z1-A1
K101 - CYKY-J 3x1,5 - propoj Závora Z1-A1
WL2-CYKY-J 3x2,5 - napájení Terminál A2

K401 - UTP 4x2x0,5 cat 6 - Propoj Závora Z1-A1
K201 - UTP 4x2x0,5 cat 6 - Propoj Závora Z1-A1

WD1.A2 - UTP 4x2x0,5 cat 6 - terminál A2 data
WD2.A2 - UTP 4x2x0,5 cat 6 - terminál A2 data
WD3.A2 - UTP 4x2x0,5 cat 6 - terminál A2 data

D-D

Volný terén, chodník

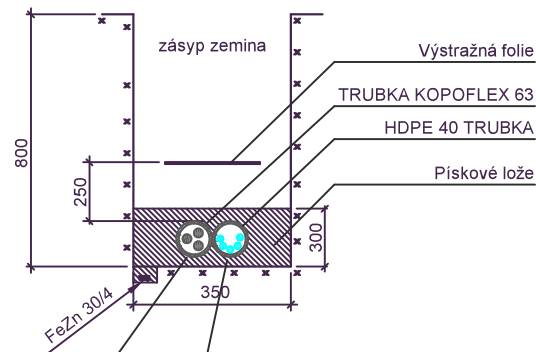

K302 - CYKY-J 5x1,5 - propoj Závora Z1-A2
K102 - CYKY-J 3x1,5 - propoj Závora Z1-A2
WL2-CYKY-J 3x2,5 - napájení Terminál A2

K402 - UTP 4x2x0,5 cat 6 - Propoj Závora Z1-A2
K202 - UTP 4x2x0,5 cat 6 - Propoj Závora Z1-A2


WD1.A2 - UTP 4x2x0,5 cat 6 - terminál A2 data
WD2.A2 - UTP 4x2x0,5 cat 6 - terminál A2 data
WD3.A2 - UTP 4x2x0,5 cat 6 - terminál A2 data

ROZVODNÁ SOUSTAVA : TN-C-S, 400/230V, 50Hz, OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33-2000-4-41 ed.2 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE


Generální projektant	Ing. Vladimír Niče- autorizovaný inženýr PROJEKTY POZEMNÍCH STAVEB 787 01 Šumperk, Fialova 3, 583 217 195	Stavebník	Fakultní nemocnice Olomouc I. P. Pavlova 185/6 PSČ 779 00
Projektant části	Ing. Pavel Matura Projekce elektro IČO: 06169848 , projekce.matura@seznam.cz	Hlavní projektant Zodp. projektant Vypracoval	Ing. Pavel Matura Ing. Pavel Matura Ing. Pavel Matura
Místo stavby	OLOMOUC	Stupeň Zakázka číslo Datum	Dokumentace provedení stavby MO0118 01/2018
Název stavby	Automatický vjezdový systém - Fakultní nemocnice Olomouc , I. P. Pavlova 185/6, PSČ 779 00		
Část	D.1.4 - Technická zařízení budov - Zařízení slaboproudé elektrotechniky		
Název výkresu	ŘEZ A-A, B-B, C-C, D-D	Měřítko:	Číslo výkresu 09.01

E-E


STÁVAJÍCÍ KOLEKTOR

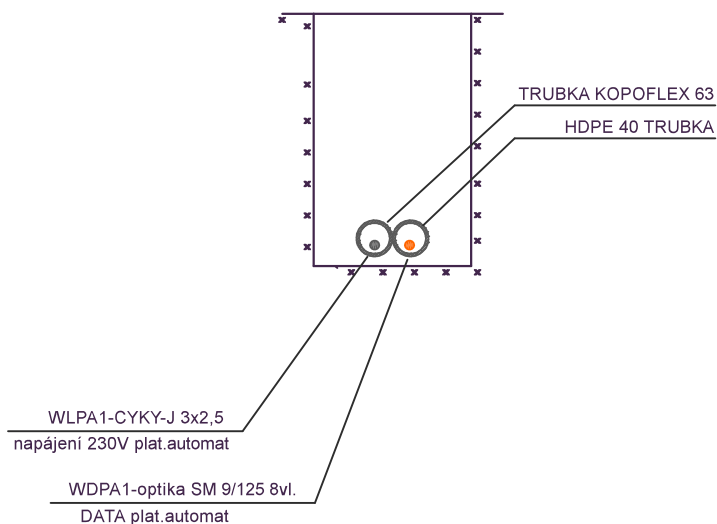**F-F**


STÁVAJÍCÍ KOLEKTOR

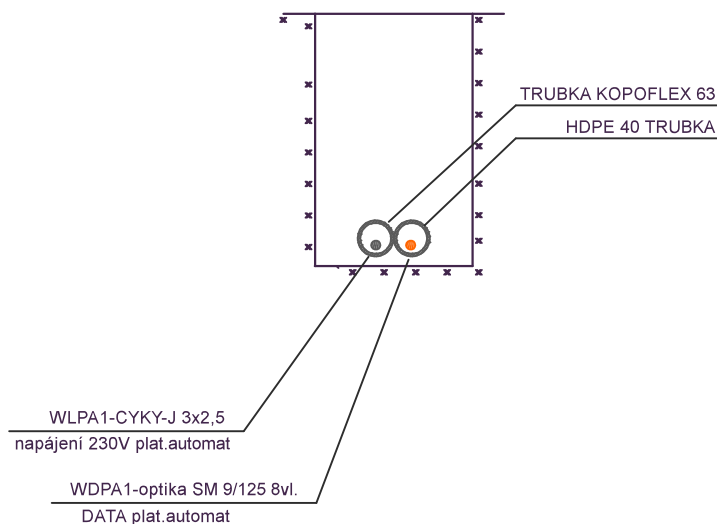**G-G**

Volný terén, chodník

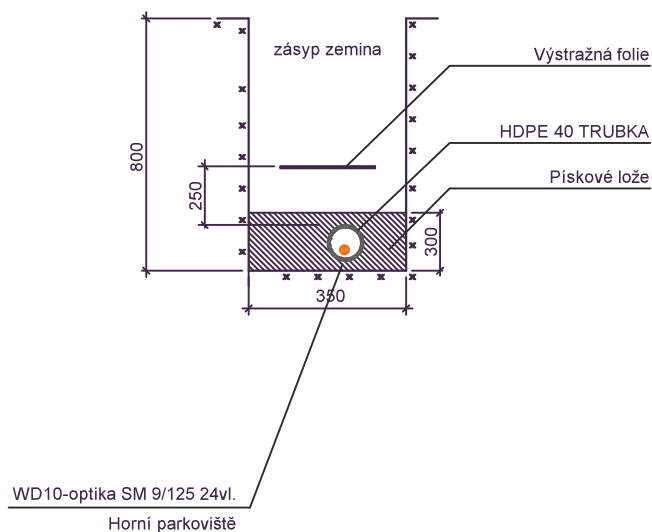**H-H**

Vozovka

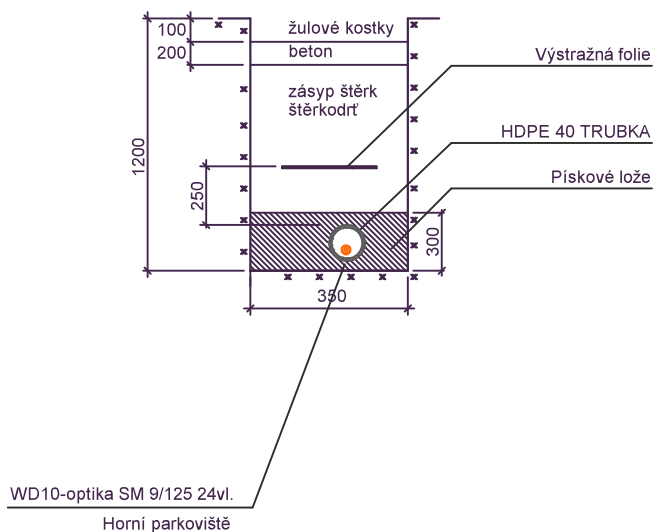


ROZVODNÁ SOUSTAVA : TN-C-S, 400/230V, 50Hz, OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM
PROUDEM DLE ČSN 33-2000-4-41 ed.2 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

Generální projektant	Ing. Vladimír Niče- autorizovaný inženýr PROJEKTY POZEMNÍCH STAVEB 787 01 Šumperk, Fialova 3, 583 217 195	Stavebník	Fakultní nemocnice Olomouc I. P. Pavlova 185/6 PŠČ 779 00
Projektant části	Ing. Pavel Matura Projekce elektro IČO: 06169848 , projekce.matura@seznam.cz	Hlavní projektant Zodp. projektant Výpracoval	Ing. Pavel Matura Ing. Pavel Matura Ing. Pavel Matura
Místo stavby	OLOMOUC	Stupeň Zakázka číslo Datum	Dokumentace provedení stavby MO0118 01/2018
Název stavby	Automatický vjezdový systém - Fakultní nemocnice Olomouc , I. P. Pavlova 185/6, PŠČ 779 00		
Část	D.1.4 - Technická zařízení budov - Zařízení slaboproudé elektrotechniky		
Název výkresu	ŘEZ E-E, F-F, G-G, H-H		Číslo výkresu 09.02

K-K

Volný terén, chodník

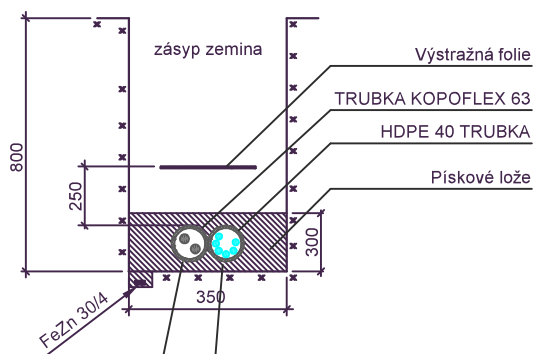


WL1-CYKY-J 3x2,5 - napájení Terminál D1
WL2-CYKY-J 3x2,5 - napájení Terminál E2

WD1.D1 - UTP 4x2x0,5 cat 6 - terminál D1 data
WD2.D1 - UTP 4x2x0,5 cat 6 - terminál D1 data
WD3.D1 - UTP 4x2x0,5 cat 6 - terminál D1 data
WD1.E2 - UTP 4x2x0,5 cat 6 - terminál E2 data
WD2.E2 - UTP 4x2x0,5 cat 6 - terminál E2 data
WD3.E2 - UTP 4x2x0,5 cat 6 - terminál E2 data

L-L

Vozovka

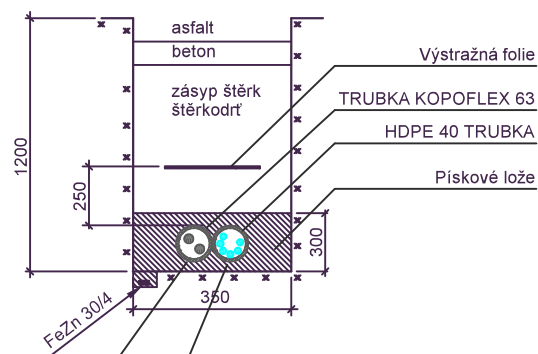


WL1-CYKY-J 3x2,5 - napájení Terminál D1
WL2-CYKY-J 3x2,5 - napájení Terminál E2

WD1.D1 - UTP 4x2x0,5 cat 6 - terminál D1 data
WD2.D1 - UTP 4x2x0,5 cat 6 - terminál D1 data
WD3.D1 - UTP 4x2x0,5 cat 6 - terminál D1 data
WD1.E2 - UTP 4x2x0,5 cat 6 - terminál E2 data
WD2.E2 - UTP 4x2x0,5 cat 6 - terminál E2 data
WD3.E2 - UTP 4x2x0,5 cat 6 - terminál E2 data

M-M

Volný terén, chodník

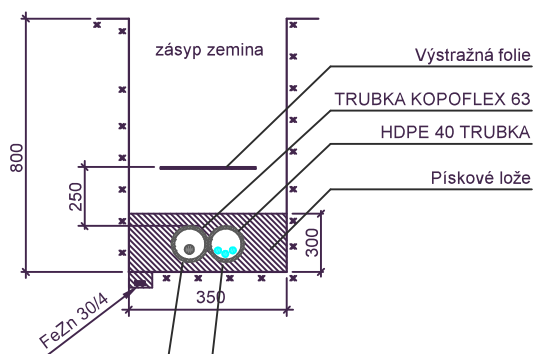


WL1-CYKY-J 3x2,5 - napájení Terminál B1

WD1.D1 - UTP 4x2x0,5 cat 6 - terminál D1 data
WD2.D1 - UTP 4x2x0,5 cat 6 - terminál D1 data
WD3.D1 - UTP 4x2x0,5 cat 6 - terminál D1 data

N-N

Volný terén, chodník

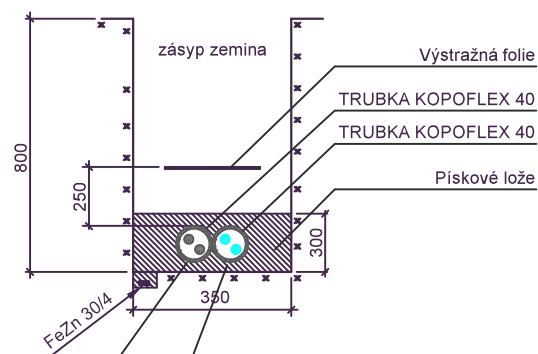

K101-CYKY-J 3x1,5 - propoj Závora Z1/ Terminál D1
K301-CYKY-J 5x1,5 - propoj Závora Z1/ Terminál D1


K201 -UTP 4x2x0,5 cat 6 - propoj Závora Z1/ Terminál D1
K401 -UTP 4x2x0,5 cat 6 - propoj Závora Z1/ Terminál D1

ROZVODNÁ SOUSTAVA : TN-C-S, 400/230V, 50Hz, OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33-2000-4-41 ed.2 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

Generální projektant	Ing. Vladimír Niče- autorizovaný inženýr PROJEKTY POZEMNÍCH STAVEB 787 01 Šumperk, Fialova 3, 583 217 195	Stavebník	Fakultní nemocnice Olomouc I. P. Pavlova 185/6 PSČ 779 00
Projektant části	Ing. Pavel Matura Projekce elektro IČO: 06169848 , projekce.matura@seznam.cz	Hlavní projektant Zodp. projektant Vyraboval	Ing. Pavel Matura Ing. Pavel Matura Ing. Pavel Matura
Místo stavby	OLOMOUČ	Stupeň Zakázka číslo Datum	Dokumentace provedení stavby MO0118 01/2018
Název stavby	Automatický vjezdový systém - Fakultní nemocnice Olomouc , I. P. Pavlova 185/6, PSČ 779 00		
Část	D.1.4 - Technická zařízení budov - Zařízení slaboproudé elektrotechniky		
Název výkresu	ŘEZ K-K, L-L, M-M, N-N		Číslo výkresu 09.03

O-O

Volný terén, chodník

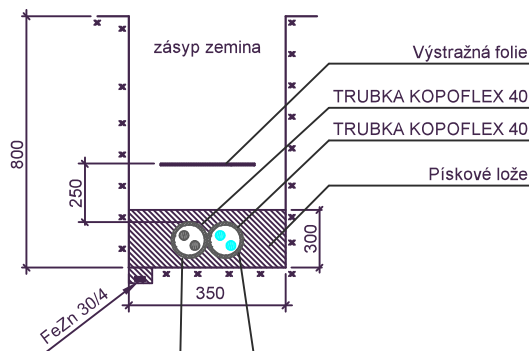


K102-CYKY-J 3x1,5 - propoj Závora Z2/ Terminál E2
K302-CYKY-J 5x1,5 - propoj Závora Z2/ Terminál E2

K202 -UTP 4x2x0,5 cat 6 - propoj Závora Z2/ Terminál E2
K402 -UTP 4x2x0,5 cat 6 - propoj Závora Z2/ Terminál E2

P-P

Vozovka

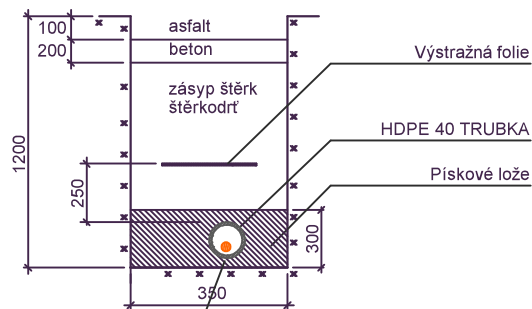


WD20-optika SM 9/125 24vl.

Horní parkoviště

Q-Q

Volný terén, chodník

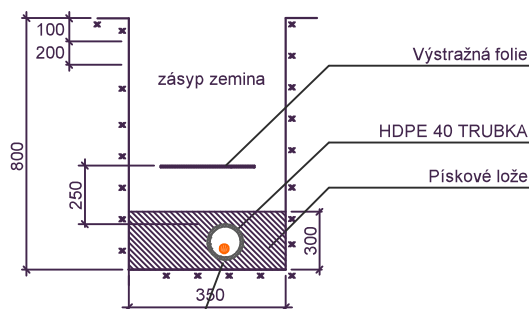


WD20-optika SM 9/125 24vl.

Horní parkoviště

R-R

Vozovka

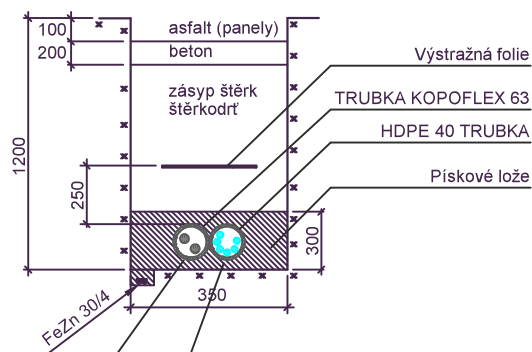

WL1-CYKY-J 3x2,5 - napájení Terminál C1
WL2-CYKY-J 3x2,5 - napájení Terminál C2


WD1.C1 - UTP 4x2x0,5 cat 6 - terminál C1 data
WD2.C1 - UTP 4x2x0,5 cat 6 - terminál C1 data
WD3.C1 - UTP 4x2x0,5 cat 6 - terminál C1 data
WD1.C2 - UTP 4x2x0,5 cat 6 - terminál C2 data
WD2.C2 - UTP 4x2x0,5 cat 6 - terminál C2 data
WD3.C2 - UTP 4x2x0,5 cat 6 - terminál C2 data

ROZVODNÁ SOUSTAVA : TN-C-S, 400/230V, 50Hz, OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33-2000-4-41 ed.2 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

Generální projektant	Ing. Vladimír Niče- autorizovaný inženýr PROJEKTY POZEMNÍCH STAVEB 787 01 Šumperk, Fialova 3, 583 217 195	Stavebník	Fakultní nemocnice Olomouc I. P. Pavlova 185/6 PSČ 779 00
Projektant části	Ing. Pavel Matura Projekce elektro IČO: 06169848 , projekce.matura@seznam.cz	Hlavní projektant Zodp. projektant Vypracoval	Ing. Pavel Matura Ing. Pavel Matura Ing. Pavel Matura
Místo stavby	OLOMOUC	Stupeň Zakázka číslo Datum	Dokumentace provedení stavby MO0118 01/2018
Název stavby	Automatický vjezdový systém - Fakultní nemocnice Olomouc , I. P. Pavlova 185/6, PSČ 779 00		
Část	D.1.4 - Technická zařízení budov - Zařízení slaboproudé elektrotechniky		
Název výkresu	ŘEZ O-O, P-P, Q-Q, R-R	Měřítko:	Číslo výkresu 09.04

S-S

Vozovka

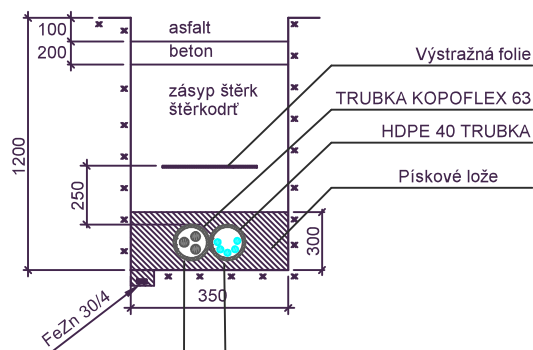


K301 - CYKY-J 5x1,5 - Závora Z1/ Terminál C1
K101 - CYKY-J 3x1,5 - Závora Z1/ Terminál C1
WL2-CYKY-J 3x2,5 - napájení Terminál C2

K401 - UTP 4x2x0,5 cat 6 - Závora Z1/ Terminál C1
K201 - UTP 4x2x0,5 cat 6 - Závora Z1/ Terminál C1

WD1.C2 - UTP 4x2x0,5 cat 6 - terminál C2 data
WD2.C2 - UTP 4x2x0,5 cat 6 - terminál C2 data
WD3.C2 - UTP 4x2x0,5 cat 6 - terminál C2 data

T-T

Volný terén, chodník

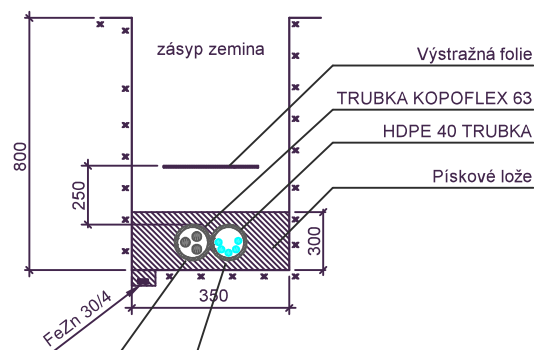

K302 - CYKY-J 5x1,5 - Závora Z1/ Terminál C2
K102 - CYKY-J 3x1,5 - Závora Z1/ Terminál C2
WL2-CYKY-J 3x2,5 - napájení Terminál C2

K402 - UTP 4x2x0,5 cat 6 - Závora Z1/ Terminál C2
K202 - UTP 4x2x0,5 cat 6 - Závora Z1/ Terminál C2

WD1.C2 - UTP 4x2x0,5 cat 6 - terminál C2 data
WD2.C2 - UTP 4x2x0,5 cat 6 - terminál C2 data
WD3.C2 - UTP 4x2x0,5 cat 6 - terminál C2 data

- Silový kabel CYKY - napájení 230V
- Datový kabel UTP 4x2x0,5 cat 6 - datová komunikace
- Optický kabel SM 9/125 8 vl.,24vl. - datová komunikace

ROZVODNÁ SOUSTAVA : TN-C-S, 400/230V, 50Hz, OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33-2000-4-41 ed.2 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

Generální projektant	Ing. Vladimír Niče- autorizovaný inženýr PROJEKTY POZEMNÍCH STAVEB 787 01 Šumperk, Fialova 3, 583 217 195	Stavebník	Fakultní nemocnice Olomouc I. P. Pavlova 185/6 PSČ 779 00
Projektant části	Ing.Pavel Matura Projekce elektro IČO: 06169848 , projekce.matura@seznam.cz	Hlavní projektant Zodp. projektant Výpracoval	Ing.Pavel Matura Ing.Pavel Matura Ing.Pavel Matura
Místo stavby	OLOMOUC	Stupeň Zakázka číslo Datum	Dokumentace provedení stavby MO0118 01/2018
Název stavby	Automatický vjezdový systém - Fakultní nemocnice Olomouc , I. P. Pavlova 185/6, PSČ 779 00		
Část	D.1.4 - Technická zařízení budov - Zařízení slaboproudé elektrotechniky		
Název výkresu	ŘEZ S-S, T-T	Měřítko:	Číslo výkresu 09.05