P t DORYS 1.PP

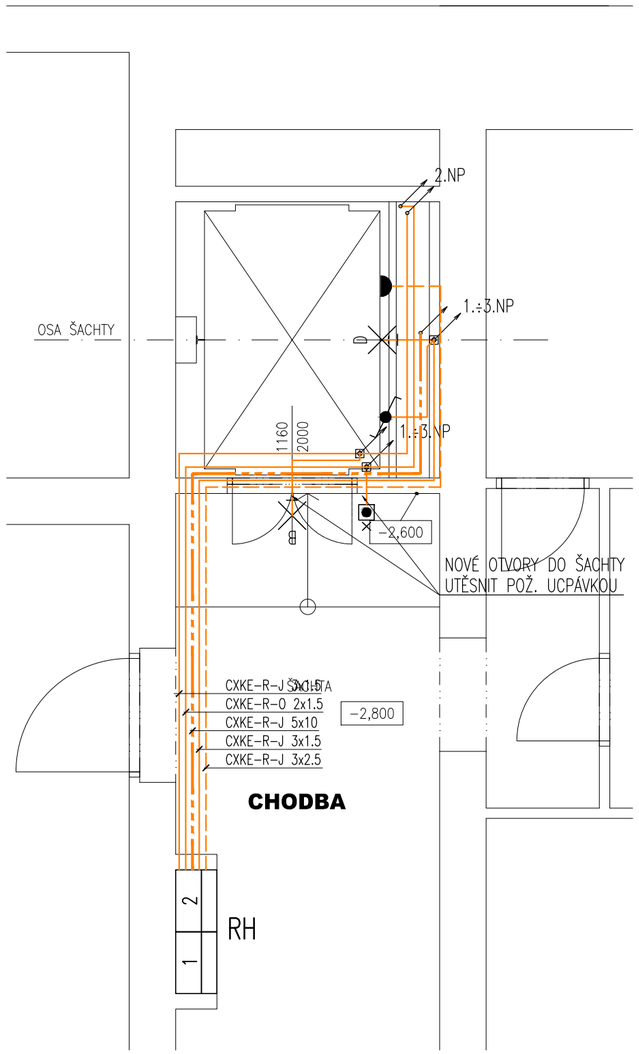

1.NP

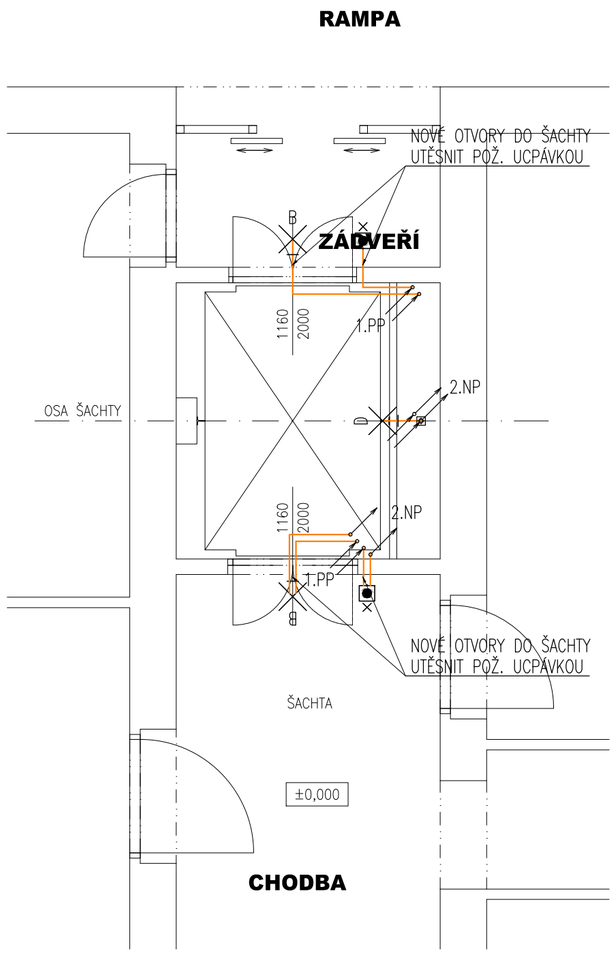

	JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ ŘAZENÍ (1)	TANGO
	JEDNOPÓLOVÝ TLAČ. OVLADAČ S DOUTN. ŘAZ. (1/0 So)	TANGO
	STŘÍDAVÝ PŘEPÍNAČ DO VLHKA ŘAZENÍ (6)	ABB
	TŘÍPÓLOVÝ SPÍNAČ KSE 380 TPN, IP65, 75A	ABB
	ZÁSUVKA DO VLHKA 230V, 16A	ABB
	ROZVODKA KRABICOVÁ PLASTOVÁ BEZHALGENOVÁ, IP54, 6455-31	
B	SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ 1x26W, IP43, OSMONT- JENA 2, IN-16U9/038VVG	
D	ŽÁROVKOVÉ SVÍTIDLO STROPNÍ I NÁSTĚNNÉ 1x100W, IP65, OSMONT- ELEKTRA 4, IN-172	
R	ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO PRACHOTĚSNÉ, IP54 (MINIMÁLNĚ), 2x58W	
	CXKE-R .... KABELY OHEŇ RETARDUJÍCÍ	

NAPĚŤOVÉ SOUSTAVY: - SILOVÁ 3+PE+N, 50Hz, 230/400V, TN-C-S
1+PE+N, 50Hz, 230V, TN-C-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM PODLE ČSN 33 2000-4-41
- AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
- AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE A POSPOJOVÁNÍM

VNĚJŠÍ VLIVY PODLE ČSN 33 2000-3
- AA5 TEPLOTA V ROZMEZÍ +5° - +40°C NEZNAČENO
- AB5 PROSTORY CHRÁNĚNÉ PŘED VENKOVNÍMI VLIVY S REG. TEPLOTY NEZNAČENO
- OSTATNÍ VLIVY - ZANEDBATELNÉ

VED.PROJEKTANT	ODP.PROJEKTANT	KONTROLOVAL
ING. IVO ROGULJIČ	ING. IVO ROGULJIČ	VLADISLAV NEMRAVA
MÍSTO: AREÁL FN OLOMOUC		
INVESTOR: FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC, I.P. PAVLOVA 6, OLOMOUC		

IVO ROGULJIČ
Projekty v oboru elektro zařízení nn, vn
J. WOLKERA 10, 779 00 OLOMOUC
IČO: 1300 1523

NÁZEV PROJEKTU:
OBJEKT OBJEKT "J2"-III. INT. KLINIKA
REKONSTRUCE VÝTAHU Č. 50
ELEKTROINSTALACE

FORMÁT	3A4
DATUM	05/2011
ÚČEL	DSP
ČÍSLO ZAK.	1114
ARCH. ČÍS.	

OBSAH:
PŮDORYS 1.PP, 1.NP

MĚŘÍTKO:	ČÍS. VÝKR.:
1:75	E01-2