

V Olomouci 12.4.2024


Zadavatel:
Fakultní nemocnice Olomouc
Zdravotníků 248/7
779 00 Olomouc

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 k veřejné zakázce s názvem „NOVOSTAVBA BUDOVY P4“

Zadavatel dne 10.4.2024 obdržel následující žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1)

1. Žádáme zadavatele o kontrolu, zda u položky č. 2, 4, 9, 14 a 17 (svítidla vyšetřovací nástěnná) v dílu D.2.11.a Zdravotnická technologie VV 4199687- Příloha č.3a nejsou duplicitní s položkou č. 35 v dílu D.1.4.J Medicinální plyny. V dílu D.1.4.J Medicinální plyny je uvedeno 23 ks, protože v 1.PP jsou m.č. A_P491220 a m.č. A_P491240 vedeny jako ambulance a v dílu D.2.11.a Zdravotnická technologie je uvedeno 21 ks, protože v 1.PP je m.č. A_P491220 vedena jako ambasador a m.č. A_P491240 je vedena jako psycholog.

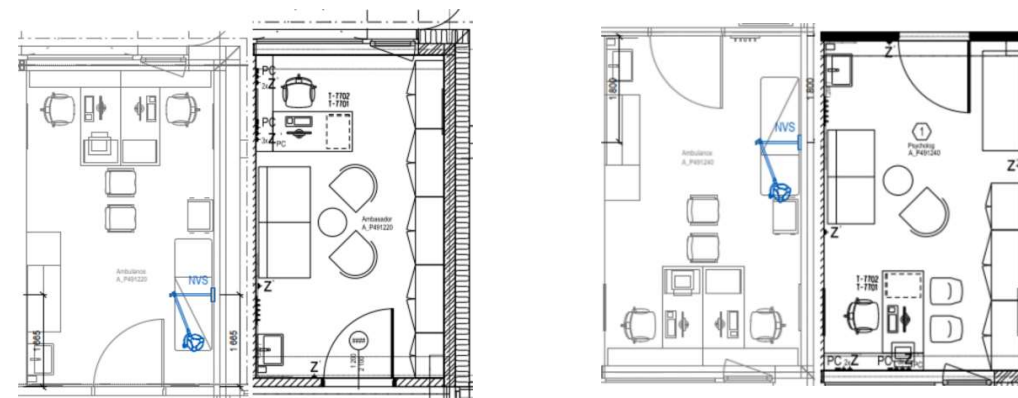

Odpověď k dotazu č.1:

Zadavatel potvrzuje, že se jedná o duplicitní položky. Položky č. 2, 4, 9, 14 a 17 na listu D.2.11.a - Zdravotnická technologie - pevně spojené budou odstraněny. Položka č. 35 z listu D.1.4.J - Medicinální plyny bude opravena v počtech kusů na 21 ks. Technická specifikace vyšetřovacího svítidla je uvedena v příloze TZ výkresové profesní části D.1.4.J_MEDIPLYNY. Pozičně budou svítidla osazena dle výkresů profesní části D.2.11_ZDRAVOTNICKÁ_TECHNOLOGIE. Opravený výkaz výměr 3a je přílohou tohoto vysvětlení.

Dotaz č. 2)

2. Žádáme zadavatele o doplnění alespoň základních technických parametrů a specifikace prvků v dílu D.2.11.a Zdravotnická technologie VV 4199687- Příloha č.3a (zejména prvky

T-9002, TP-1203 a DNM.01, příp. i K-1124 a KP-1124) a zároveň o prověření, zda některé z nich nejsou duplicitně uvedeny v dílu D.1.4.J Medicinální plyny nebo v dílu D.1.4.La Interiér pevný, příp. v rámci vybraných profesí. Zároveň upozorňujeme, že prvek DNM.01 dvouramenný nosič monitoru vitálních funkcí – nástěnný není uveden v PD – D.2.11 – 002 Seznam vybavení po místnostech. Žádáme zadavatele o vysvětlení, příp. doplnění nebo úpravu PD, příp. soupisu prací.

Odpověď k dotazu č.2:

Zadavatel níže doplňuje technické specifikace k uchazečem uvedeným prvkům s kódy T-9002, TP-1203, K-1124 a KP-1124. Prvek DNM.01 (dvouramenný nosič monitoru vitálních funkcí) bude osazen jako nástěnný (kotvený do stěny) v místnostech č. P402030 a P403030. Jeho bližší specifikace je uvedena v příloze TZ výkresové profesní části D.1.4.J_MEDIPLYNY. Zadavatel současně potvrzuje, že žádné z výše uvedených prvků nejsou ve výkazu výměr 3a uvedeny duplicitně.

Technická specifikace prvků:

T-9002 „Dávkovač dezinfekce pákový“ (viz také průvodní zpráva D.1.4.L Interiér str.47)


- nerezový nástěnný dávkovač mýdla
- plastová vnitřní nádoba o objemu 1 l
- povrch neraz mat
- materiál - AISI 304

TP-1203 „Komplet umyvadlo s výlevkou“ (viz také průvodní zpráva D.1.4.L Interiér str. 19)

- samostatně stojící nerezová kombinovaná výlevka s umyvadlem
- rozměr 500 / 650 mm (možná tolerance rozměru 5 %)
- materiál - austenitická nerez ocel 18Cr/10Ni jakosti dle ČSN17240, 17241, DIN W.Nr.1.4301, ASTM AISI 304
- k výlevce baterie s vytahovací sprškou - slouží jako oční sprcha
- baterie keramická kartuše, magnetický držák spršky
- napojení na odpad dimenze DN 100

K-1124 „Skříňka nástěnná uzavřená s jednou policí“

- celo-nerezové provedení
- včetně kotevního materiálu
- povrch materiálu musí být upraven tak, aby na něm při čištění nedocházelo k ulpívání čistících materiálů
- hygienicky udržovatelný
- dvířka posuvná plná - nerezová, uzamykatelná
- vnitřní police, tl. nerezového plechu 1,5 mm
- materiál - austenitická nerez ocel 18Cr/10Ni jakosti dle ČSN 17240, 17241, DIN W.Nr.1.4301, ASTM AISI 304
- viz také referenční náčrt níže

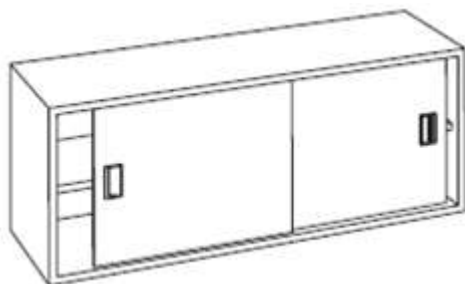

KP-1124 „Stůl mycí s 1-dřezem, skříňový, zadní límec“

- lisovaný 1-dřez
- velikost dřezu min. 600 x 400 x 280 mm
- povrch nerezového materiálu musí být upraven tak, aby na něm nedocházelo při čištění k ulpívání čistících materiálů
- hygienicky udržovatelný
- možnost výškově přenastavit nohy až o 20 mm
- zadní límec (plně integrovaný do desky)
- dvířka stolu posuvná, uzamykatelná
- celo-nerezové provedení, výztuže pracovní plochy nerez
- tl. nerezového plechu pracovní desky 1,5 mm
- rádiusové provedení dřezů, vevaření dřezu musí být provedeno s vybroušeným bezespárovým napojením bez vizuální možnosti zjištění místa tohoto napojení
- materiál - austenitická nerez ocel 18Cr/10Ni jakosti dle ČSN 17240, 17241, DIN W.Nr.1.4301, ASTM AISI 304
- viz také referenční nákres níže



Dotaz č. 3)

3. Žádáme zadavatele o soulad soupisu prací D.1.1_2 – ASŘ s tabulkou dveří pro jednotlivá podlaží, u níže uvedených položek:

a.)

379	K	91.02P.1	HPL křídlo s ocelovou zárubní, bezfalcové, odolnost dveří na sníženou vlhkost vzduchu; $R_{w,37}$ dB, Nerez ocel; RAL 9003 dopravní bílá; RAL 7035 světle šedá, celkový rozměr: 1 300×2 150 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	3,000
-----	---	----------	---	----	-------

Ve výpisu dveří danou pozici 91.02P.1 nenacházíme.

Odpověď k dotazu č.3 a):

Zadavatel potvrzuje, že se jedná o neexistující položku č. 379 na listu D.1.1_2 - ASŘ a SKŘ, která bude z výkazu výměr odstraněna. Opravený výkaz výměr je přílohou tohoto vysvětlení.

b.)

452	K	91.01.1	Hliníkové automatické dveře, RAL 9003 dopravní bílá; Sklo číré bezpečnostní, celkový rozměr: 4 160×2 400 mm, PO: EI: 30; Sm200; DP1; boční světlik EI 45 DP1 - D+M	ks	1,000
-----	---	---------	--	----	-------

Rozumíme správně, že hliníkové automatické dveře 91.01.1 v položkovém rozpočtu, odpovídají dle výpisu prvků, dveřím s označením 02.01.

Odpověď k dotazu č.3 b):

Zadavatel potvrzuje, že se jedná o chybné označení kódu položky č. 452 na listu D.1.1_2 - ASŘ a SKŘ, který bude ve výkazu opraven na 02.01. Opravený výkaz výměr je přílohou tohoto vysvětlení.

Dotaz č. 4)

4. Dle dodavatele záchytného systému, dostupná dokumentace neodpovídá a nesplňuje požadavky na systém pro údržbu fasády. Žádáme zadavatele o poskytnutí výkresové dokumentace odpovídající k navrženému systému a zároveň o sdělení, kde, v kterých místech je zapotřebí mít tyto horolezecké body.
-

Odpověď k dotazu č.4:

Zadavatel uvádí, že navržený systém bude sloužit pouze pro údržbu střech nad 3.NP a 4.NP. V souvislosti s tím byla položka č. 324 na listu D.1.1_2 - ASŘ a SKŘ doplněna o příslušný popis a současně byl opraven popis zámečnického prvku (ZV13). Opravený výkaz výměr a popis je přílohou tohoto vysvětlení.

Dotaz č. 5)

5. Žádáme zadavatele o doplnění měrných jednotek v soupisu prací VON.1 – Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady.
-

Odpověď k dotazu č.5:

Zadavatel potvrzuje, že měrné jednotky na listu VON.1 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady chybí a budou doplněny. Soubor nákladů a opatření musí vždy zahrnovat vše potřebné a související, dle volby každého uchazeče individuálně dle vlastních možností, předpokladů a zkušeností.

Na základě výše uvedeného zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do 13.5.2024 do 10:00.

Přílohy:

Příloha č. 3a - výkaz výměr (120424)

Příloha č. 3b - výkaz výměr (120424)

Zámečnické_vyrobky_6