
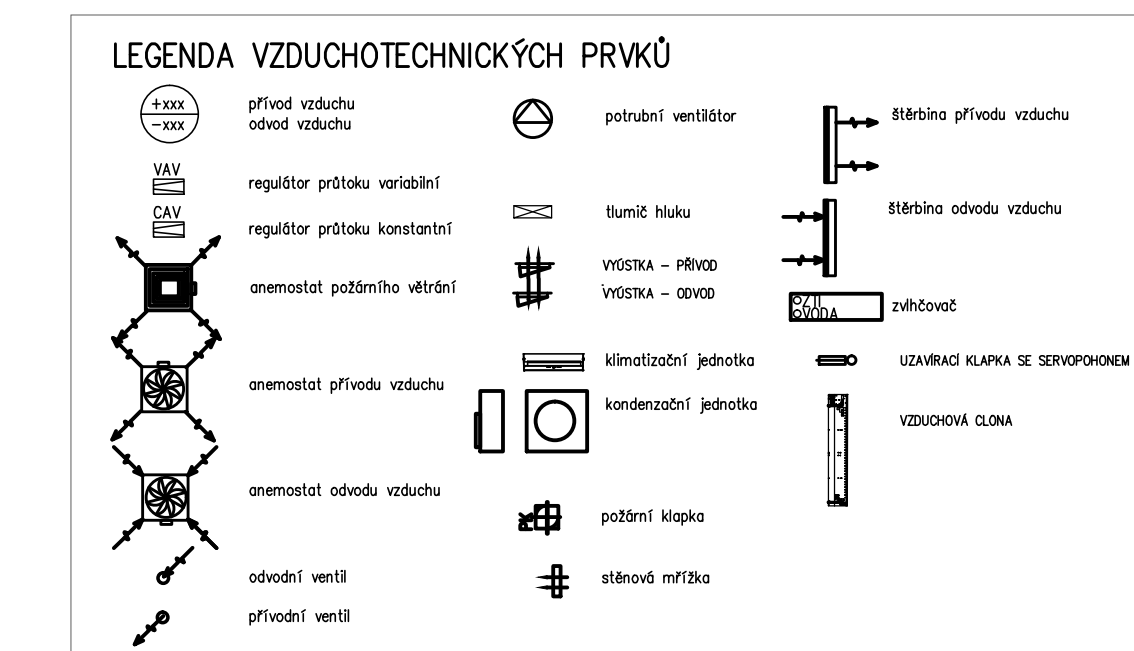


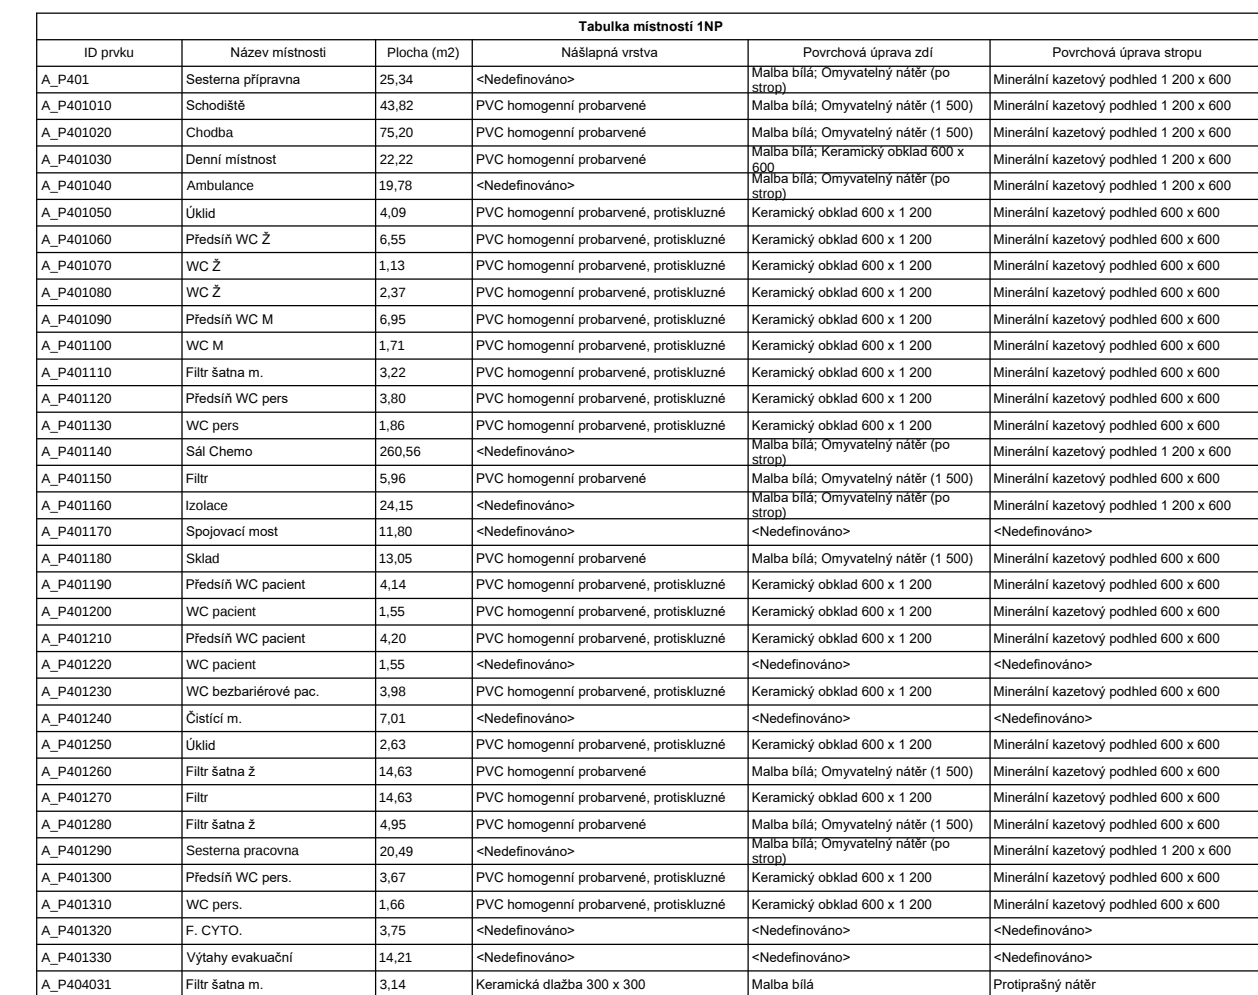

POZNÁMKY:

- 1) KOMPLETNÍ POTRUBÍ VE STROJOVNĚ VZDUCHOTECHNICKY JE OPATŘENO AKUSTICKOU IZOLACÍ MINERÁLNÍ VATA TL. 60MM (80KG)+AL POLEP
- 2) KOMPLETNÍ POTRUBÍ VE VERTIKÁLNÍ ŠACHTĚ JE OPATŘENO TEPELNOU IZOLACÍ MINERÁLNÍ VATA TL. 40MM(50KG)+AL POLEP
- 3) KOMPLETNÍ POTRUBÍ PŘIVODU VZDUCHU V PODLAŽÍCH ZPP-3.NP JE OPATŘENO IZOLACÍ MINERÁLNÍ VATA TL. 20MM(50KG)+AL POLEP
- 4) DĚLENÍ TRUB, POKUD NENÍ UVEDENO JINAK U ČTYŘHRANNÉHO POTRUBÍ DELKA 1,5M, U KRUHOVÉHO SPIRO POTRUBÍ 3M
- 5) TRIDA TĚSNOSTI ČTYŘHRANNÉHO POTRUBÍ "B", KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO S BRITOVÝM TĚSNINEM TRIDA TĚSNOSTI "C"
- 6) PRO MOŽNOST ČISTĚNÍ ZHOZEVENÝ REVIZNÍ OTVORY V ROVNÝCH ÚSECÍCH PŘI 3M.
- 7) VZT JEDNOTKY OSAZENY NA PODLAŽE NA ANTIVIBRAČNÍCH RÝHOVANÝCH PODLAŽKÁCH DLE STN 622225
- 8) K POZORNÍM Klapkám a REGULAČNÍM PRVKŮM NAD PODHLEDEM MUSÍ BYT ZAJIŠTĚN PŘÍSTUP A MOŽNOST REVIZE MIN 400X400MM

## 2.3