


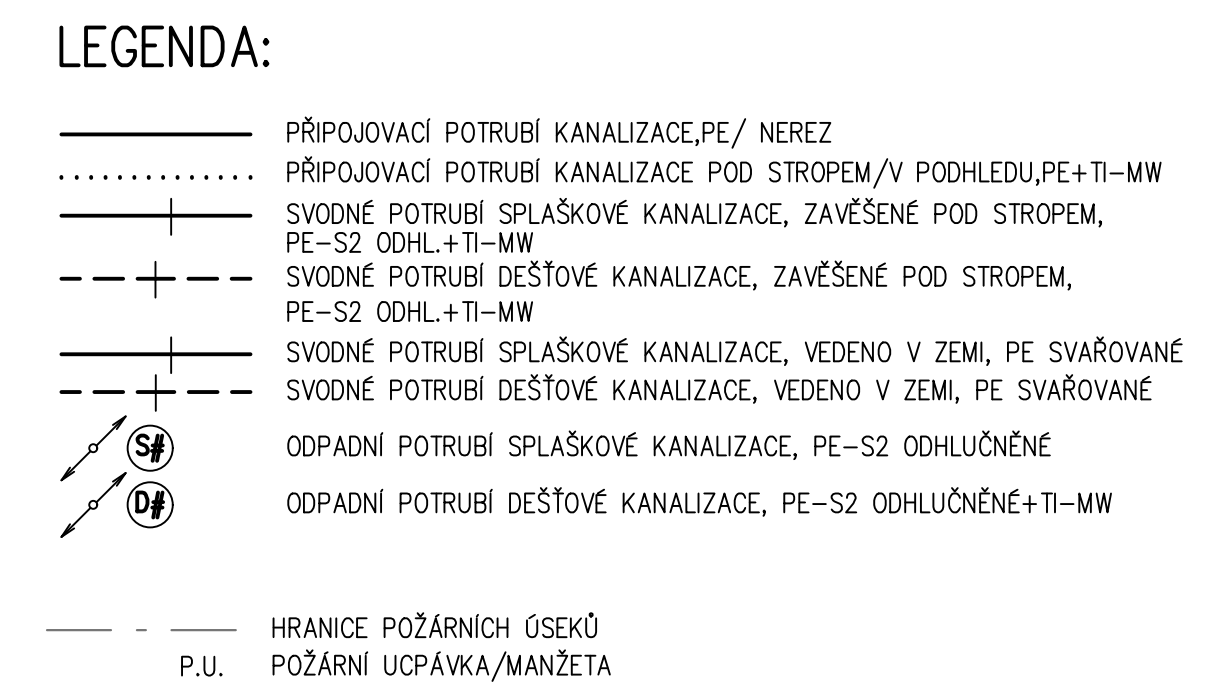

POZNÁMKY:

LEGENDA ZÁRÍSOVACÍCH PŘEDMĚTŮ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA
PŘED ZAPOČETÍM PRÁCI NUTNO ZAMĚŘIT STAVAJÍCÍ TRASY POTRUBÍ ZTI
NUTNO PROVĚŘIT DIMENZE A POLOHY VŠECH MÍST NÁPOJENÍ NA STAVAJÍCÍ SÍTĚ

1. TEPELNÉ IZOLACE KANALIZACE 25mm

MINIMÁLNÍ SPÁD SPLAŠKOVÉ KANALIZACE ZAVĚŠENÉ POD STŘEPEM A VEDENÉ V ZEMI 2,0‰

MINIMÁLNÍ SPÁD DEŠŤOVÉ KANALIZACE ZAVĚŠENÉ POD STŘEPEM A VEDENÉ V ZEMI 1,0‰

MINIMÁLNÍ SPÁD PŘÍPOJOVACHO POTRUBÍ KANALIZACE 3,0‰

POTRUBÍ VEDENÉ V CHŮC – NEREZ HŘDLOVÁ+TI-MW/NEBO POŽÁRNÍ OBLKAD

POTRUBÍ ODVODU KONDENZÁTŮ VEDENÉ V PODHLEDU OPATŘENO IZOLACÍ TI-MW

POTRUBÍ VEDENÉ ZAVĚŠENÉ POD STŘEPEM A V PODHLEDU OPATŘENO IZOLACÍ TI-MW