


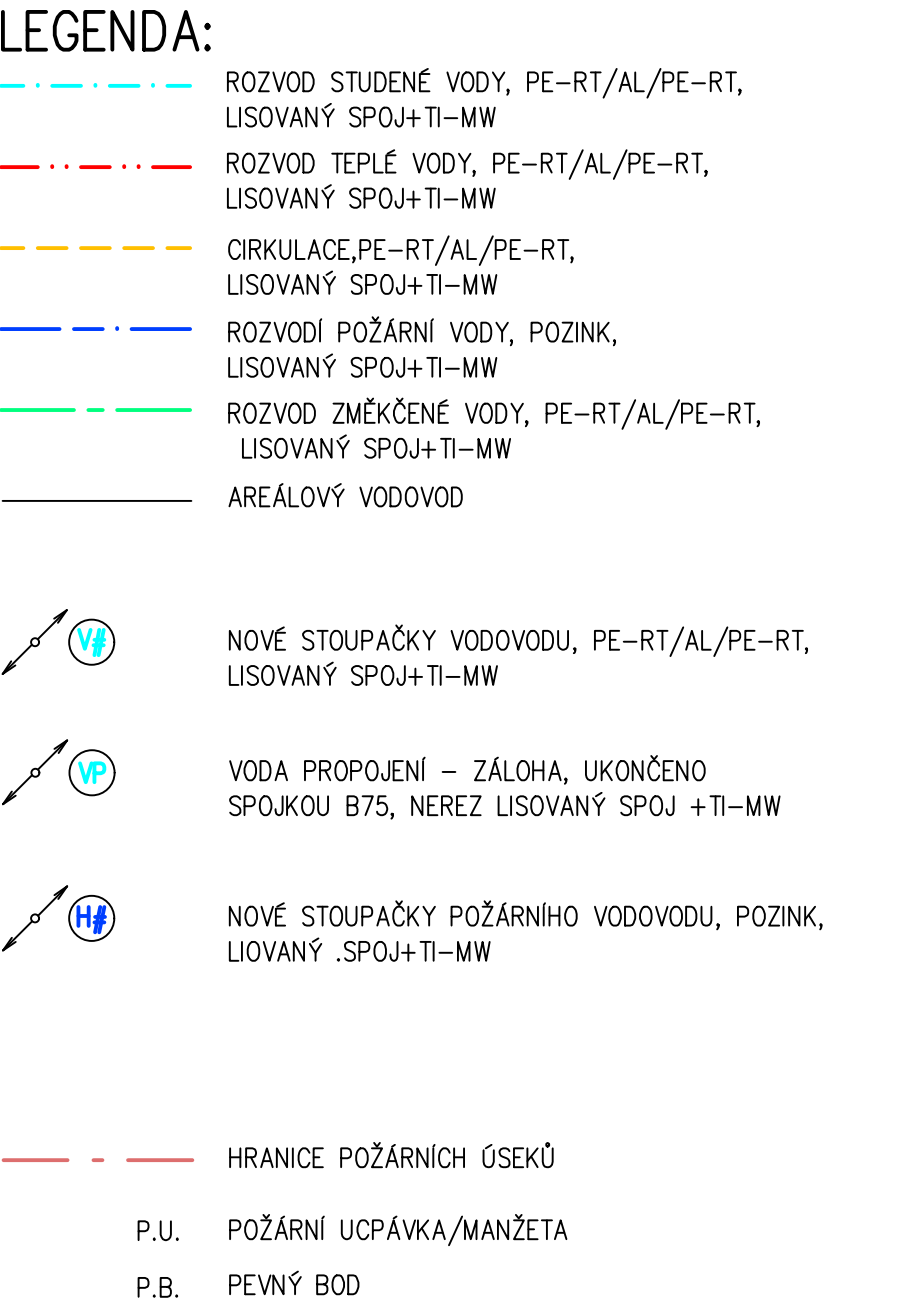

POZNÁMKY:

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA
 PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ NUTNO ZAMĚŘIT STÁVAJÍCÍ TRASY POTRUBÍ ZTI
 NUTNO PŘEVĚŘIT DIMENZE A POLOHY VŠECH MÍST NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ
 TLOUŠTKY TEPELNÉ ISOLACE UVEDENY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ
 ROZESTUPY UVEDENY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ

VÝŠKY NÁPOJENÍ:

W _{Cx}	v = +1,000, DLE MONTÁŽNÍHO MODULU
U _x , D _x	v = +0,500
P _i	v = +0,600
V _{YL}	v = +1,150
S _x	v = +1,150
M,Pr	v = +0,600

OSTATNÍ DLE MONTÁŽNÍCH VÝKRESŮ TECHNOLOGIE