


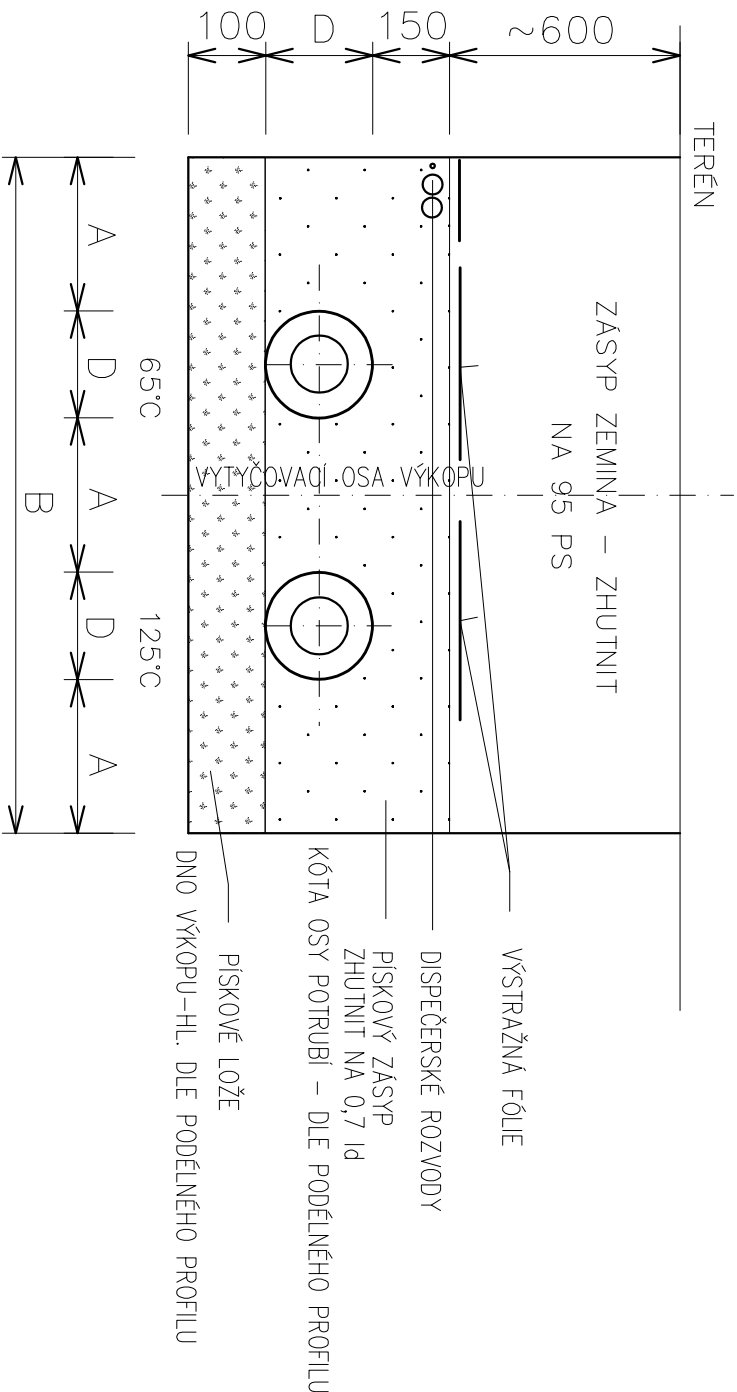

POZNÁMKA :

1. PŘI MENŠÍM KRYTÍ JAK 0,8m VE VOZOVCE A 0,6m VE VOLNÉM TERÉNU OSADIT NA PÍSKOVÝ ZÁSYP ROZNAŠECÍ DESKU.
2. VÝSTRAŽNÁ FÓLIE BUDE PŘESAHOVAT O 15cm NA OBĚ STRANY POTRUBÍ.

Dimenze	D	A	B
	mm	mm	mm
DN 50	125	150	700
DN1250	225	200	1050

±0,000 = 233,047 m.n.m

Novostavba Onkologické kliniky P4

Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc

Klient

Fakultní nemocnice Olomouc
I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc, IČO 00098892

Generální projektant



Srbská 22, 612 00 Brno, tel.: 603 283 041
Holejší nábreží 19, 150 00 Praha 5, tel.: 603 799 403

Zodpovědný projektant

Ing. arch. Adam Rujbr

HIP

Ing. Michal Surka

D.2.10 Přípojka a přeložka horkovodu

Zodpovědný projektant

Marek Cabal

Vypracoval

Martin Gaďournek

Datum

11 / 2023

Dokumentace pro provedení stavby

Vzorový řez

D.2.10.104