


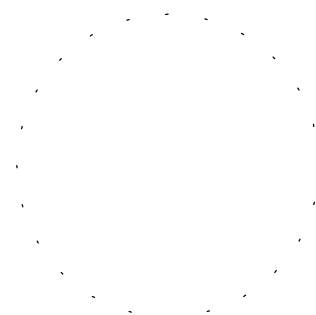

±0,000 = 233,047 m.n.m

Novostavba Onkologické kliniky P4

Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc

Klient

Fakultní nemocnice Olomouc
I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc, IČO 00098892

Generální projektant

 **Adam Rujbr Architects**

Srbská 22, 612 00 Brno, tel.: 603 283 041
Hořejší nábreží 19, 150 00 Praha 5, tel.: 603 799 403

Zodpovědný projektant Ing. arch. Adam Rujbr

HIP Ing. Michal Surka

IO08 Doplnění a přeložka VO,

Projektant části PD

SUBTECH, s.r.o.

Slovinská 29/693 612 00 Brno

IČ: 293 52 819

www.subtech.cz



Zodpovědný projektant Ing. Jan Novotný

Vypracoval Ivana Dědková, Ing. Jan Novotný

Datum 10.11.2023

Dokumentace pro provedení stavby

Kniha svítidel

A4

IO08-02/00

A1



LED svítidlo uliční
s přepětovou ochranou
těleso tlakový odlitek z hliníku
difuzér tvrzené sklo
optika parabolický reflektor z leštěného hliníku


montáž na stožár Ø60 mm

IP66, tř.II

611 x 320 x 88 mm

příkon	130 W
světelný tok svítidla	16900 lm
teplota chromatičnosti	4000 K
hmotnost	2,3 kg

B1, B2

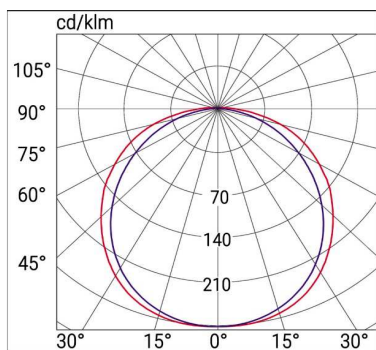

LED svítidlo průmyslové s vysokým světelným tokem
a systémem proti oslnění
těleso polykarbonát
difuzér polykarbonát
reflektor bílá reflexní ocel
polyuretanové těsnění s technopolymerovými uzavíracími sponami
ručně nastavitelná hodnota světelného toku
index podání barev CRI>80

IP65

B1 1280 x 170 x 95 mm

příkon	19W
světelný tok svítidla	2400 lm
teplota chromatičnosti	4000 K
hmotnost	2,3 kg

B2 1280 x 170 x 95 mm

příkon	31W
světelný tok svítidla	3800 lm
teplota chromatičnosti	4000 K
hmotnost	2,3 kg

C



LED svítidlo venkovní nástěnné výklopné

těleso hliník
difuzér polykarbonát
barva antracit

index podání barev CRI>80

IP54

rozměr 205 x 166 x 11 mm

příkon	12 W
světelný tok svítidla	750 lm
teplota chromatičnosti	3000 K

D



LED svítidlo venkovní stropní

těleso hliník
difuzér polykarbonát
barva antracit

index podání barev CRI>80

IP65

rozměr ø 320 mm

příkon	21 W
světelný tok svítidla	1680 lm
teplota chromatičnosti	3000 K