Popis svítidel:
A1-11 A1 Označení svítidla dle knihy svítidel
-11 Označení vývodu z rozvaděče RVO1

P1-4 P1 - označení vývodu
4- pořadové číslo svítidal

D1 Stávající svídlo se stávajícím značení

P1-1 Stávající svídlo s novým značením - nutno přeznačit na stávajících stožárech

P1-1 Nové svítidlo s novým zančením

Popis svítidel:
RVO-2 - RIS s vypínačem a pojistkovým vývodem
RVO-3 - RIS s pojistkami pro uzel kabelu
RVO-4 - RIS s pojistkami pro napojení stávajících kabelu venkovního osvětlení

LEGENDA

ROZVODY DLE: ČSN 33 2000-7-714 ED.2

Kóty v situaci v metrech

Nový kabel areálového osvětlení

Stávající kabel

Nové svítidlo areálového osvětlení

Rozvaděč VO

Stávající svítidlo

ROZVODNÁ SOUSTAVA
3PEN AC 400 V/TN-C
1NPE AC 230 V/TN-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM
DLE ČSN EN 61140 ed. 3 ZÁKLADNÍ OCHRANA, OCHRANA PŘI PORUŠE

OCHRANNÉ OPATŘENÍ DLE ČSN 332000-4-41 ed. 2
AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE

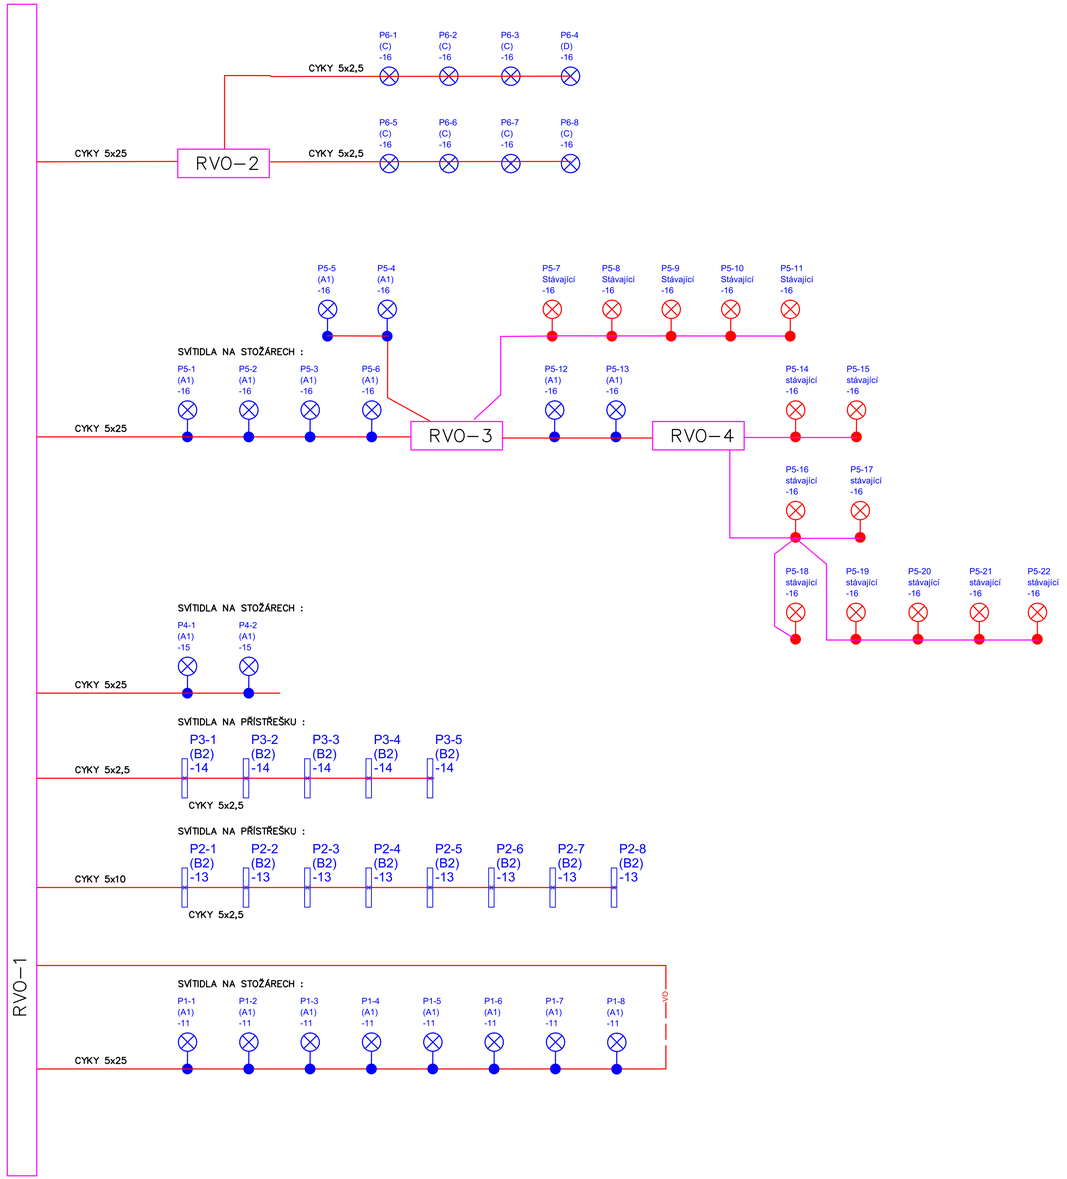

±0,000 = 233,047 m.n.m

Novostavba Onkologické kliniky P4

Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc

Klient

Fakultní nemocnice Olomouc
I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc, IČO 00098892

Generální projektant

Adam Rujbr Architects
Srbská 22, 612 00 Brno, tel.: 603 283 041
Hořejší nábřeží 19, 150 00 Praha 5, tel.: 603 799 403

Zodpovědný projektant Ing. arch. Adam Rujbr
HIP Ing. Michal Surka

IO08 Doplnění a přeložka VO,

Projektant části PD
SUBTECH, s.r.o.
Slovinská 29/693 612 00 Brno
IČ: 293 52 819
www.subtech.cz

Zodpovědný projektant Ing. Jan Novotný
Vypracovali Ivana Dědková, Ing. Jan Novotný

Datum 10.11.2023

Dokumentace pro provedení stavby

Schéma VO

IO08-13/00